



Grundwassermessstelle: Bühren I

Messstellen-ID: 200000964
 NLWKN-Betriebsstelle: Sulingen

UTM Zone: 32
 Ostwert: 32510568
 Nordwert: 5831078

Geländeoberkante [m NN]: 25,07
 Filteroberkante [m u. GOK]: 2,70
 Filterunterkante [m u. GOK]: 4,70
 GW-Flurabstand [m u. GOK]: 2,67 (1992 - 2021)

Grundwasserkörper: Mittlere Weser Lockergestein links 3
 Teilraum:


Grundwassermessnetz: Güte
 Messprogramm: GW-Güte

Parameter: AOX

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
 Aktueller Jahresmittelwert: 30,2 µg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	-	<0	-	-	10	-	16	-	-	30,2
Jahresmaximum	-	5	-	-	10	-	16	-	-	30,2
Jahresminimum	-	5	-	-	10	-	16	-	-	30,2
Anzahl Werte	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1

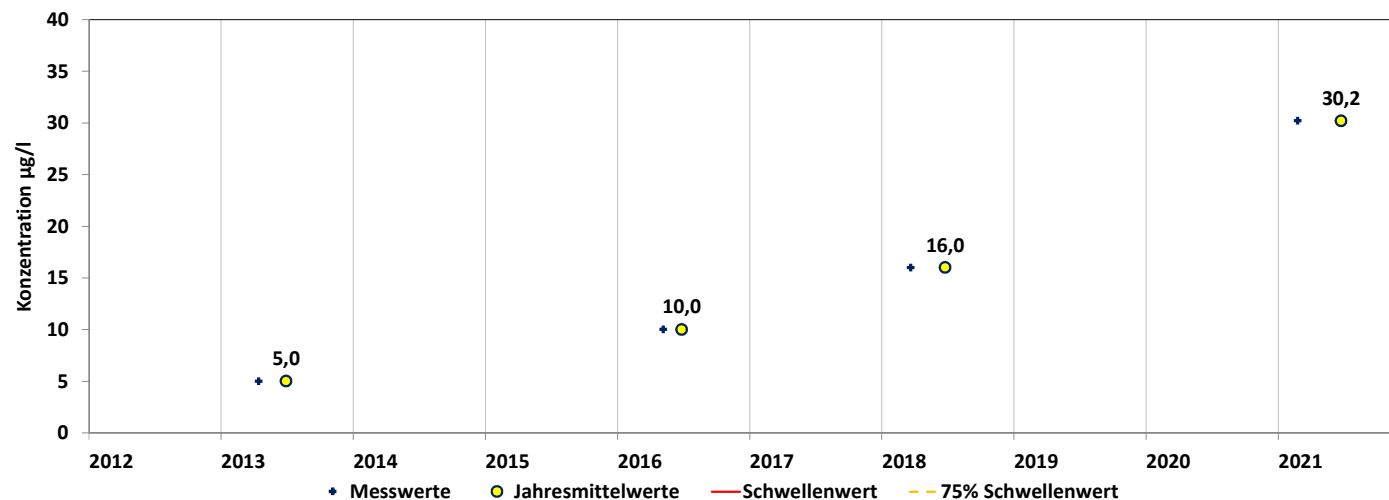

Erstellt: 05.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Sulingen