



### Grundwassermessstelle: Bühren I

Messstellen-ID: 200000964  
NLWKN-Betriebsstelle: Sulingen

UTM Zone: 32  
Ostwert: 32510568  
Nordwert: 5831078

Geländeoberkante [m NN]: 25,07  
Filteroberkante [m u. GOK]: 2,70  
Filterunterkante [m u. GOK]: 4,70  
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 2,67 (1992 - 2021)

Grundwasserkörper: Mittlere Weser Lockergestein links 3  
Teilraum:


Grundwassermessnetz: Güte  
Messprogramm: GW-Güte

### Parameter: Cadmium (Cd)

Schwellenwert: 0,5 µg/l

Jahr: 2021  
Aktueller Jahresmittelwert: 0,021 µg/l  
3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	-	0,03	-	-	0,054	-	0,039	-	-	0,021
Jahresmaximum	-	0,03	-	-	0,054	-	0,039	-	-	0,021
Jahresminimum	-	0,03	-	-	0,054	-	0,039	-	-	0,021
Anzahl Werte	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1

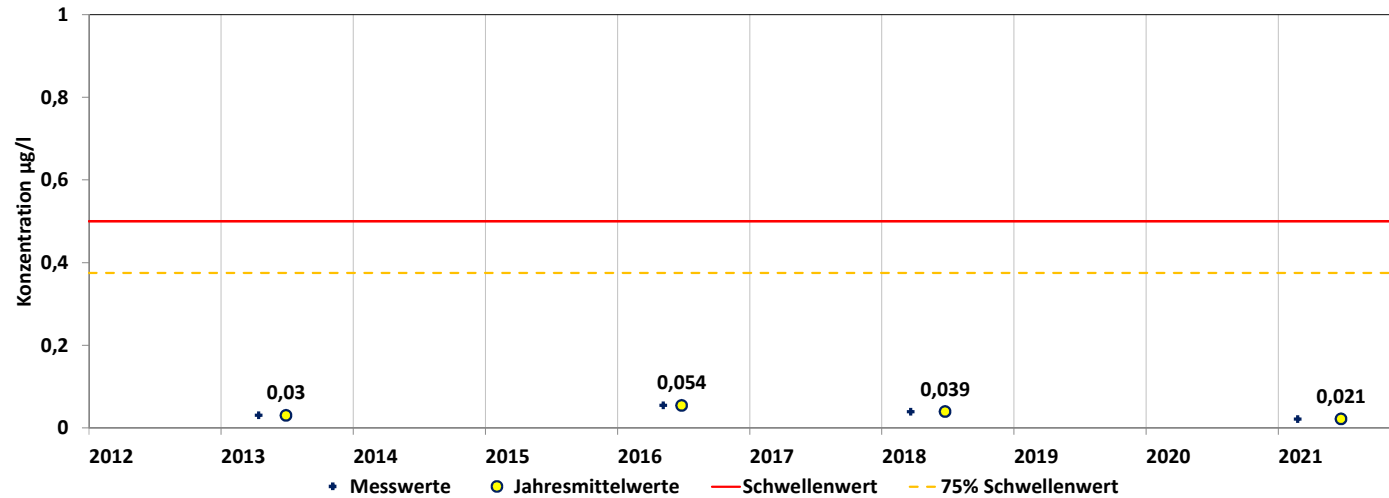

Erstellt: 05.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Sulingen