



Grundwassermessstelle: Bühren I

Messstellen-ID: 200000964
 NLWKN-Betriebsstelle: Sulingen

UTM Zone: 32
 Ostwert: 32510568
 Nordwert: 5831078

Geländeoberkante [m NN]: 25,07
 Filteroberkante [m u. GOK]: 2,70
 Filterunterkante [m u. GOK]: 4,70
 GW-Flurabstand [m u. GOK]: 2,67 (1992 - 2021)

Grundwasserkörper: Mittlere Weser Lockergestein links 3
 Teilraum:


Grundwassermessnetz: Güte
 Messprogramm: GW-Güte

Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021
 Aktueller Jahresmittelwert: 34,4 mg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 33 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	34	37	32,5	36	34	34	34	33,5	31	34,4
Jahresmaximum	36	38	37	36	35	35	35	34	31	35,4
Jahresminimum	32	36	28	36	33	33	33	33	30,9	33,4
Anzahl Werte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

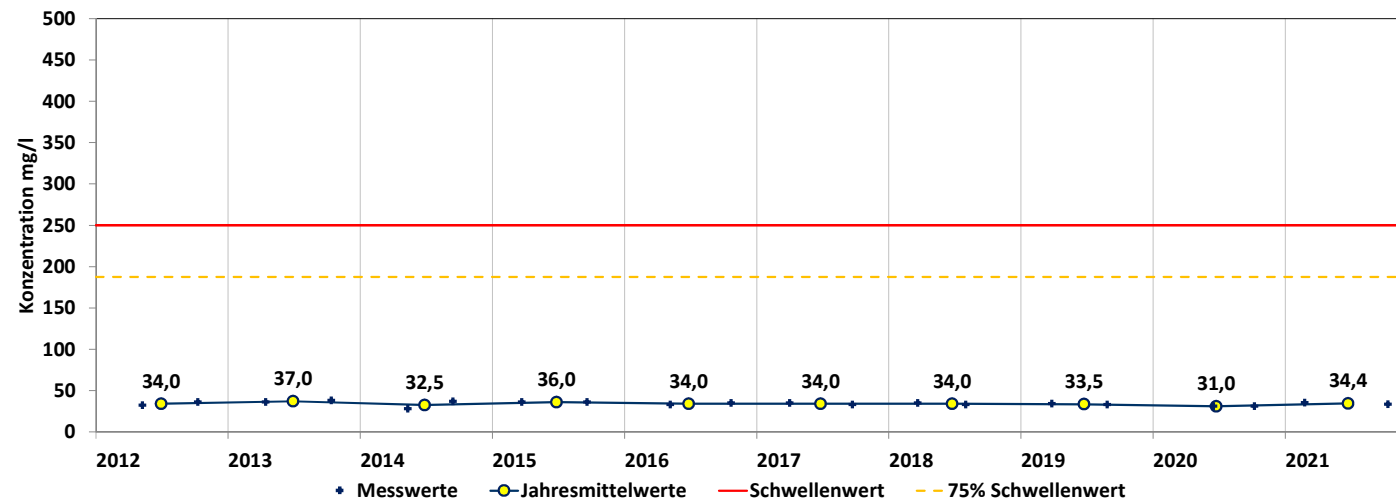

Erstellt: 05.02.2023

Anspruchspartner: NLWKN Sulingen