



Grundwassermessstelle: Bühren I

Messstellen-ID: 200000964
NLWKN-Betriebsstelle: Sulingen

UTM Zone: 32
Ostwert: 32510568
Nordwert: 5831078

Geländeoberkante [m NN]: 25,07
Filteroberkante [m u. GOK]: 2,70
Filterunterkante [m u. GOK]: 4,70
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 2,67 (1992 - 2021)

Grundwasserkörper: Mittlere Weser Lockergestein links 3
Teilraum:


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: GW-Güte

Parameter: Fluorid (F), gesamt

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 0,137 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	-	0,112	-	0,107	0,127	-	0,101	-	-	0,137
Jahresmaximum	-	0,112	-	0,107	0,127	-	0,101	-	-	0,137
Jahresminimum	-	0,112	-	0,107	0,127	-	0,101	-	-	0,137
Anzahl Werte	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1

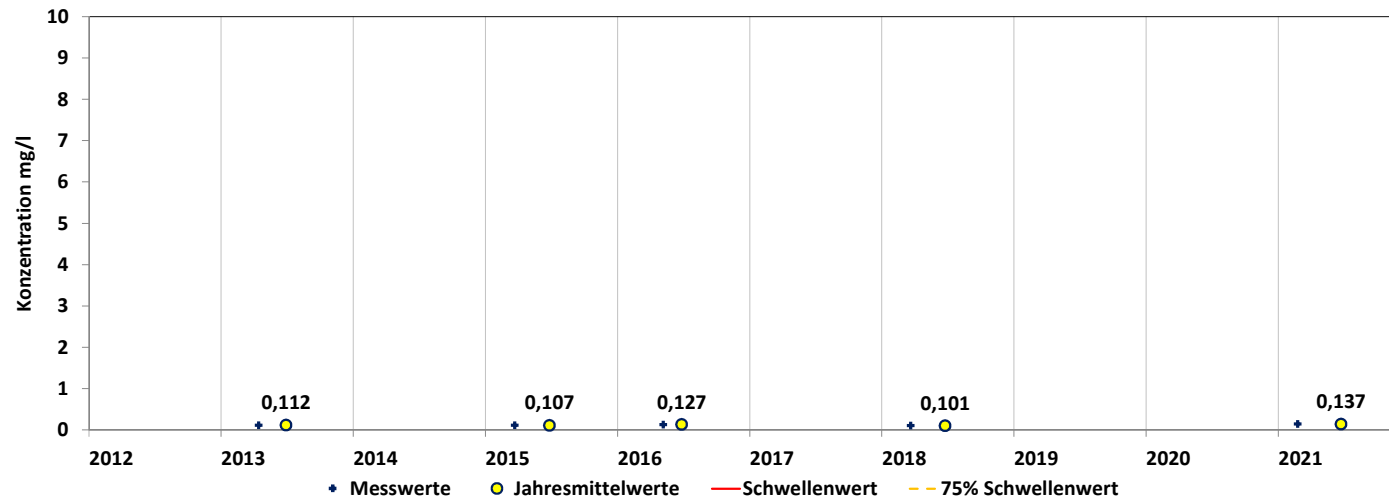

Erstellt: 05.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Sulingen