



Grundwassermessstelle: Moordorf OOWV 120

Messstellen-ID: 2011200
NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

UTM Zone: 32
Ostwert: 32394482
Nordwert: 5926254

Geländeoberkante [m NN]: 4,55
Filteroberkante [m u. GOK]: 38,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 42,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 2,89 (1996 - 2021)

Grundwasserkörper: Untere Ems rechts
Teilraum: Ostfriesisch-Oldenburgische Geest


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 25 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 27,3 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	21	20	31	33	33	33	31	28	29	25
Jahresmaximum	21	20	31	33	33	33	31	28	29	25
Jahresminimum	21	20	31	33	33	33	31	28	29	25
Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

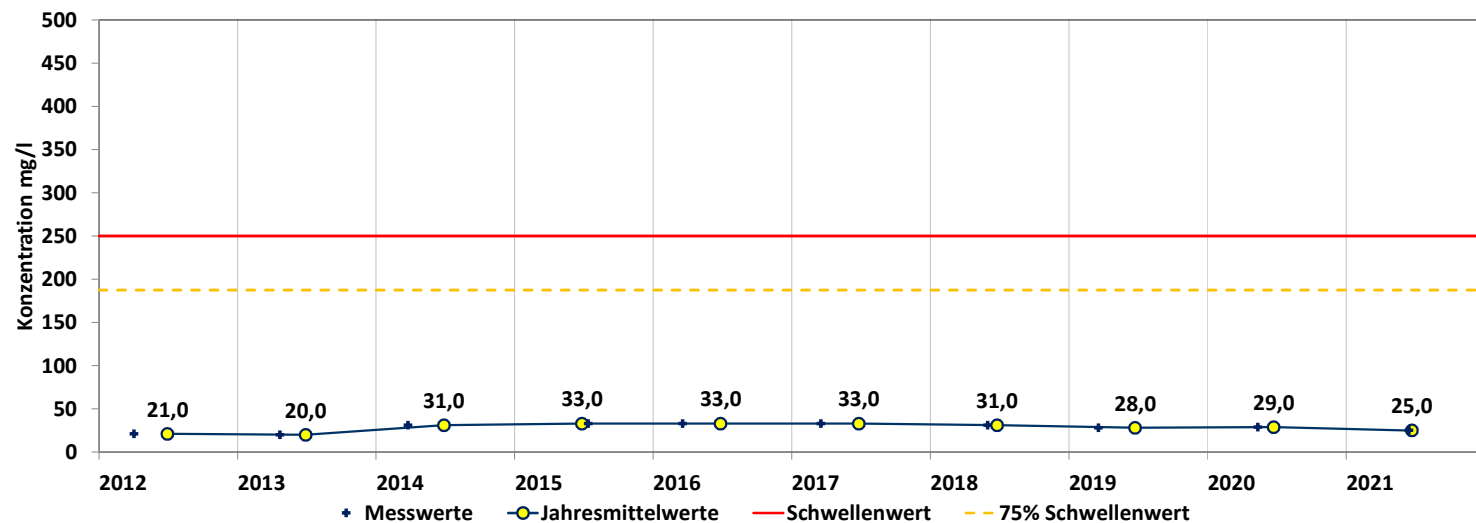

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich