



## Grundwassermessstelle: Moordorf OOWV 120

Messstellen-ID: 2011200

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 4,55

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32394482

Filteroberkante [m u. GOK]: 38,00

Nordwert: 5926254

Filterunterkante [m u. GOK]: 42,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 2,89 (1996 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems rechts

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Ostfriesisch-Oldenburgische Geest

Messprogramm:

WRRL Güte

### Parameter: Kupfer (Cu), gesamt


Schwellenwert: -

Jahr: 2021

Aktueller Jahresmittelwert: <0 µg/l

3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	-	<0	-	<0	<0	-	<0	-	-	<0
Jahresmaximum	-	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	-	-	0,5
Jahresminimum	-	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	-	-	0,5
Anzahl Werte	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1

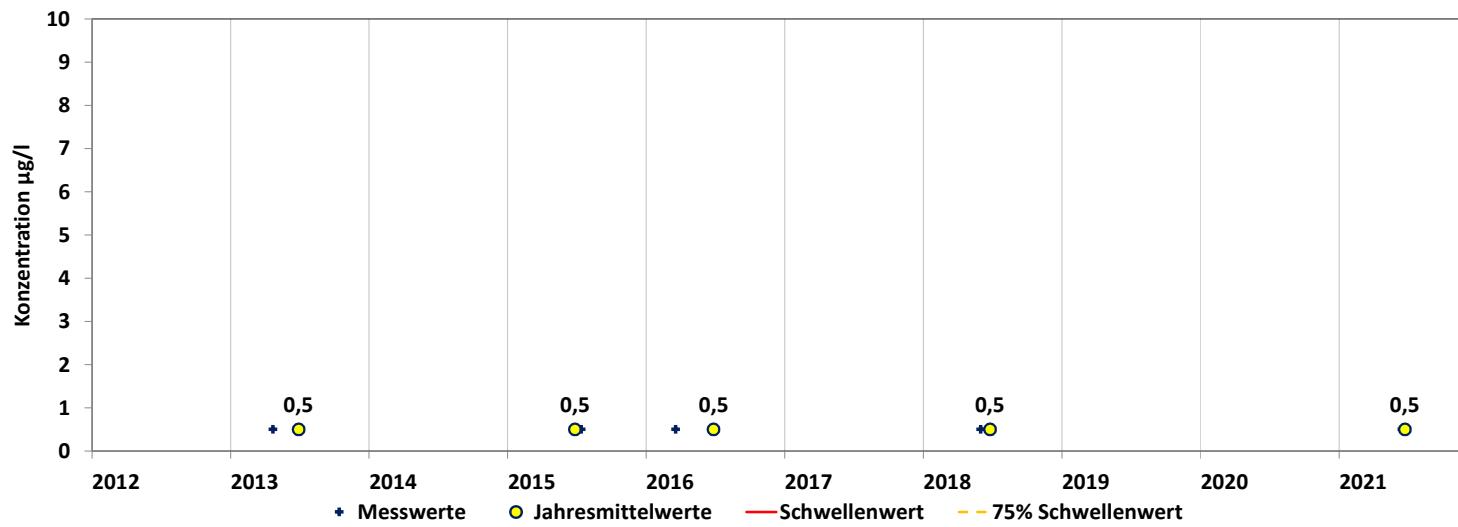

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich