



## Grundwassermessstelle: Moordorf OOWV 120

Messstellen-ID: 2011200

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 4,55

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32394482

Filteroberkante [m u. GOK]: 38,00

Nordwert: 5926254

Filterunterkante [m u. GOK]: 42,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 2,89 (1996 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems rechts

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Ostfriesisch-Oldenburgische Geest

Messprogramm:

WRRL Güte

### Parameter: Basenkapazität bis pH 8,2

Schwellenwert: -

Jahr: 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Aktueller Jahresmittelwert: 2,9 mmol/l


Jahresmittelwert	2	2,7	2,9	2,7	2,5	2,7	-	2,7	2,8	2,9
------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 2,8 mmol/l

Jahresmaximum	2	2,7	2,9	2,7	2,5	2,7	-	2,7	2,8	2,9
---------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----

Jahresminimum	2	2,7	2,9	2,7	2,5	2,7	-	2,7	2,8	2,9
---------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----

Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

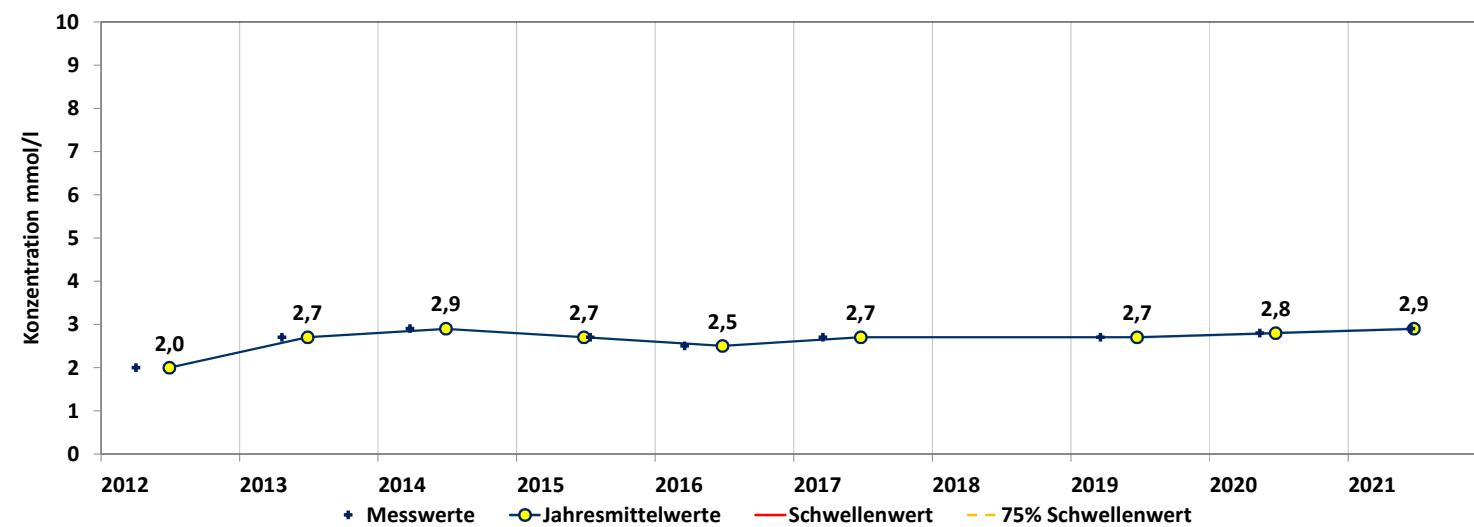

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich