



Grundwassermessstelle: Moordorf OOWV 120

Messstellen-ID: 2011200

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 4,55

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32394482

Filteroberkante [m u. GOK]: 38,00

Nordwert: 5926254

Filterunterkante [m u. GOK]: 42,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 2,89 (1996 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems rechts

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Ostfriesisch-Oldenburgische Geest

Messprogramm:

WRRL Güte

Parameter: Säurekapazität bis pH 4,3

Schwellenwert: -

Jahr: 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Aktueller Jahresmittelwert: 2 mmol/l


Jahresmittelwert	1,5	1,9	2,4	2,8	3,2	3	2,7	2,5	2,6	2
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	---

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 2,37 mmol/l

Jahresmaximum	1,5	1,9	2,4	2,8	3,2	3	2,7	2,5	2,6	2
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	---

Jahresminimum	1,5	1,9	2,4	2,8	3,2	3	2,7	2,5	2,6	2
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	---

Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

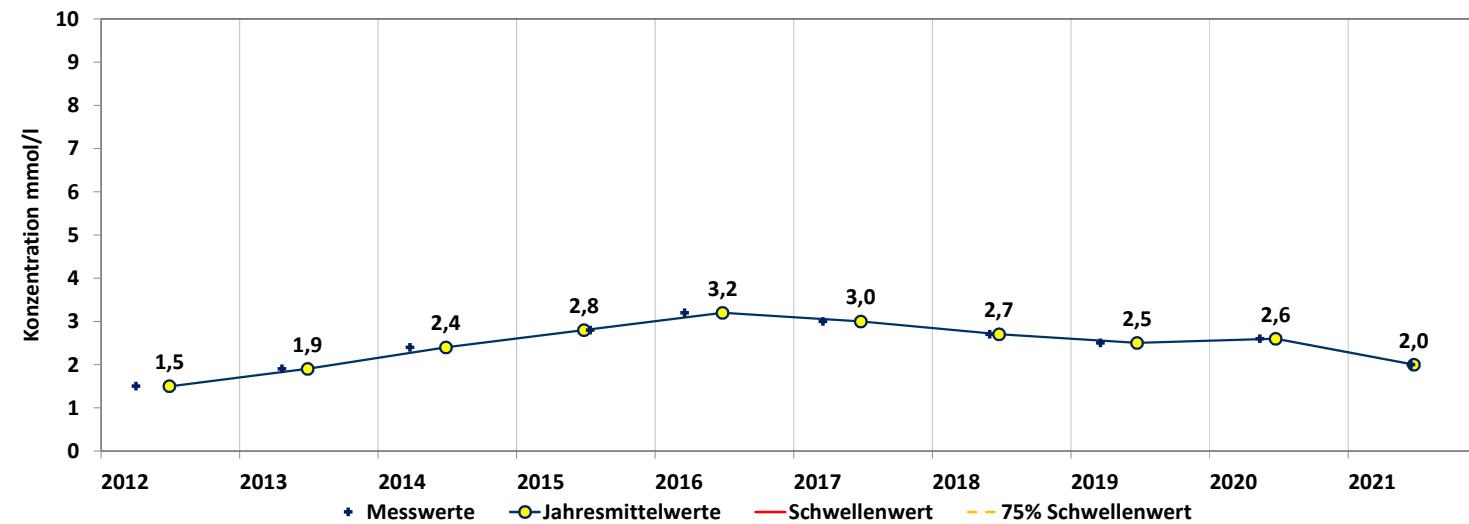

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich