



Grundwassermessstelle: Moordorf OOWV 120

Messstellen-ID: 2011200

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 4,55

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32394482

Filteroberkante [m u. GOK]: 38,00

Nordwert: 5926254

Filterunterkante [m u. GOK]: 42,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 2,89 (1996 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems rechts

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Ostfriesisch-Oldenburgische Geest

Messprogramm:

WRRL Güte

Parameter: Leitfähigkeit, elektr. bei 25°C

Schwellenwert: -


Jahr: 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	216	267	360	380	430	400	350	330	350	283
Jahresmaximum	216	267	360	380	430	400	380	330	350	283
Jahresminimum	216	267	360	380	430	400	320	330	350	283
Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1

Aktueller Jahresmittelwert: 283 µS/cm

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 321 µS/cm

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	216	267	360	380	430,0	400,0	350,0	330,0	350,0	283
Jahresmaximum	216	267	360	380	430	400	380	330	350	283
Jahresminimum	216	267	360	380	430	400	320	330	350	283
Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1

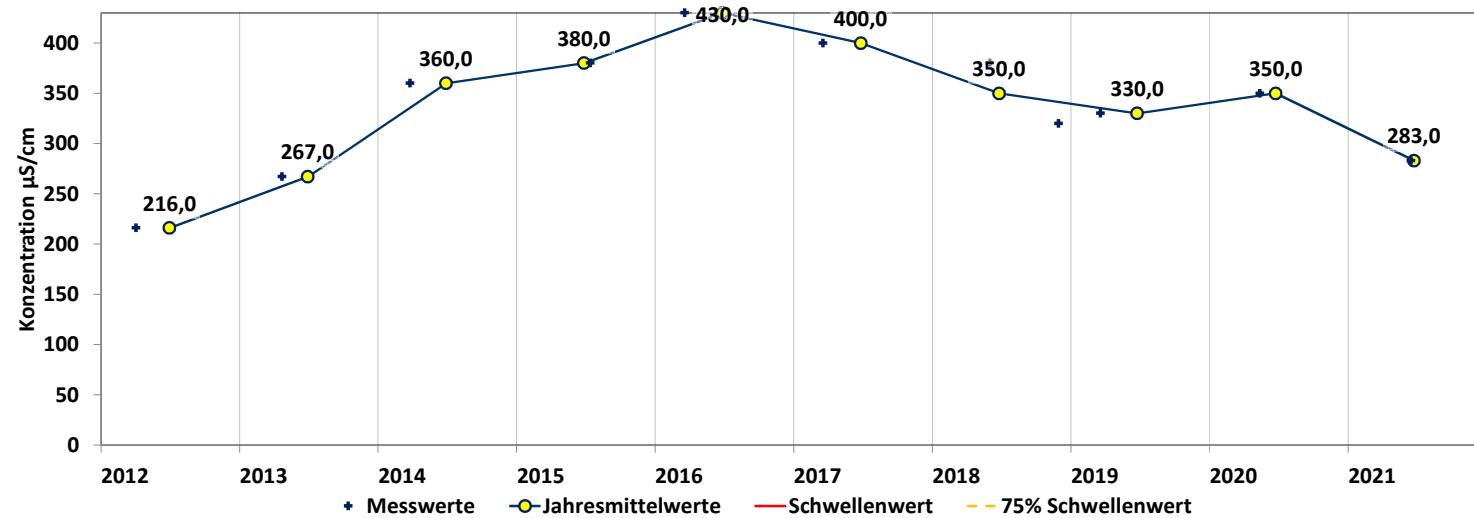

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich