



Grundwassermessstelle: Moordorf OOWV 120

Messstellen-ID: 2011200
NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

UTM Zone: 32
Ostwert: 32394482
Nordwert: 5926254

Geländeoberkante [m NN]: 4,55
Filteroberkante [m u. GOK]: 38,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 42,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 2,89 (1996 - 2021)

Grundwasserkörper: Untere Ems rechts
Teilraum: Ostfriesisch-Oldenburgische Geest


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Ammonium (NH4)

Schwellenwert: 0,5 mg/l

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 0,773 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 0,85 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	0,554	0,708	0,786	0,94	1,04	1,04	0,953	0,901	0,876	0,773
Jahresmaximum	0,554	0,708	0,786	0,94	1,04	1,04	0,953	0,901	0,876	0,773
Jahresminimum	0,554	0,708	0,786	0,94	1,04	1,04	0,953	0,901	0,876	0,773
Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

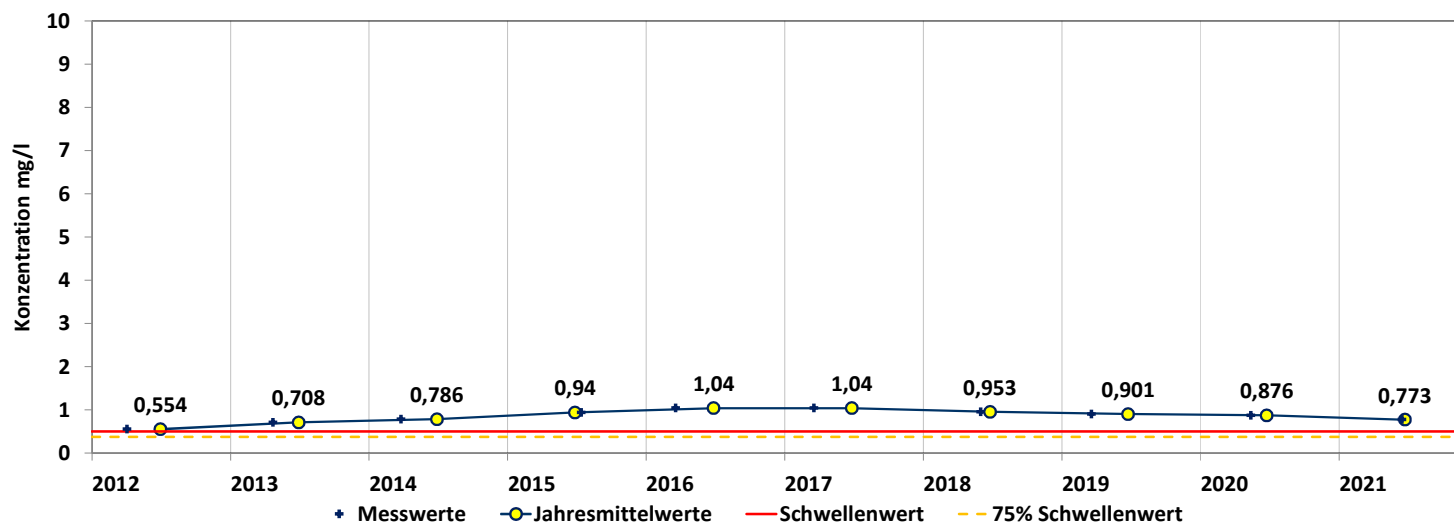

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich