



Grundwassermessstelle: Moordorf OOWV 120

Messstellen-ID: 2011200
NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

UTM Zone: 32
Ostwert: 32394482
Nordwert: 5926254

Geländeoberkante [m NN]: 4,55
Filteroberkante [m u. GOK]: 38,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 42,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 2,89 (1996 - 2021)

Grundwasserkörper: Untere Ems rechts
Teilraum: Ostfriesisch-Oldenburgische Geest


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Sulfat (SO₄)

Schwellenwert: 240 mg/l

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: <0 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: <7 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	<0	6,2	<0	7,9	5,5	<0	<0	<0	<0
Jahresmaximum	2,5	2,5	6,2	2,5	7,9	5,5	2,5	2,5	3,5	3,5
Jahresminimum	2,5	2,5	6,2	2,5	7,9	5,5	2,5	2,5	3,5	3,5
Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

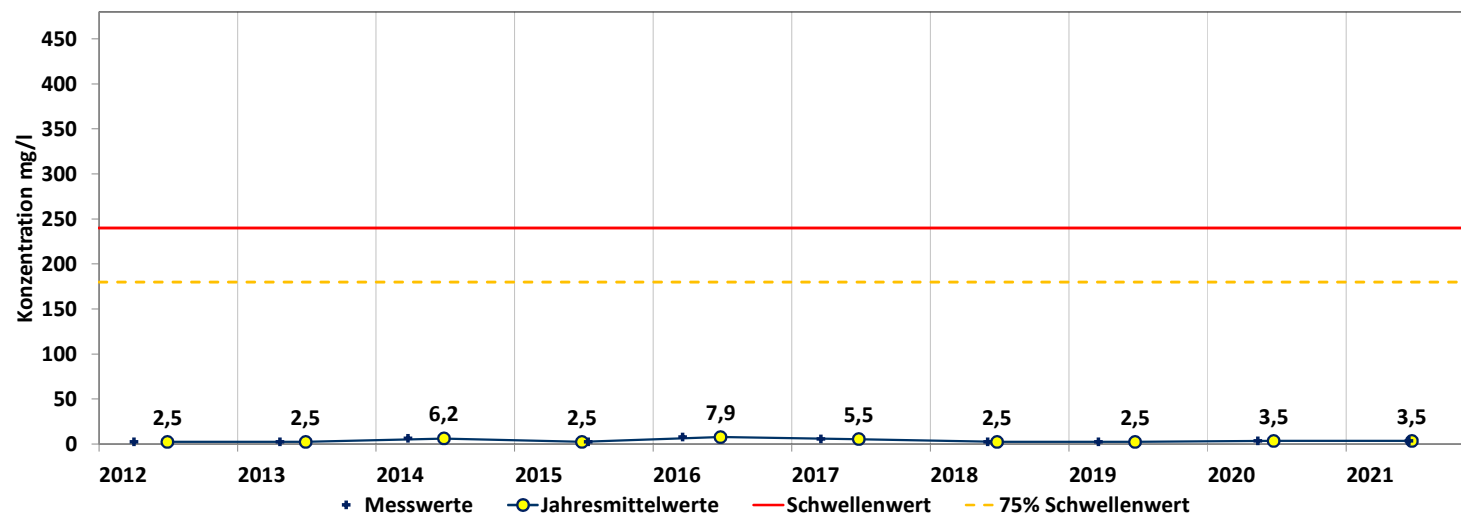

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich