



## Grundwassermessstelle: Moordorf OOWV 120

Messstellen-ID: 2011200

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 4,55

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32394482

Filteroberkante [m u. GOK]: 38,00

Nordwert: 5926254

Filterunterkante [m u. GOK]: 42,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 2,89 (1996 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems rechts

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Ostfriesisch-Oldenburgische Geest

Messprogramm:

WRRL Güte

### Parameter: pH-Wert


Schwellenwert: -

Jahr: 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	5,9	6,1	6,1	6,4	6,4	6,3	6,66	6,3	6,4	6,1
Jahresmaximum	5,9	6,1	6,1	6,4	6,4	6,3	7,4	6,3	6,4	6,1
Jahresminimum	5,9	6,1	6,1	6,4	6,4	6,3	6,4	6,3	6,4	6,1
Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1

Aktueller Jahresmittelwert: 6,1

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 6,25

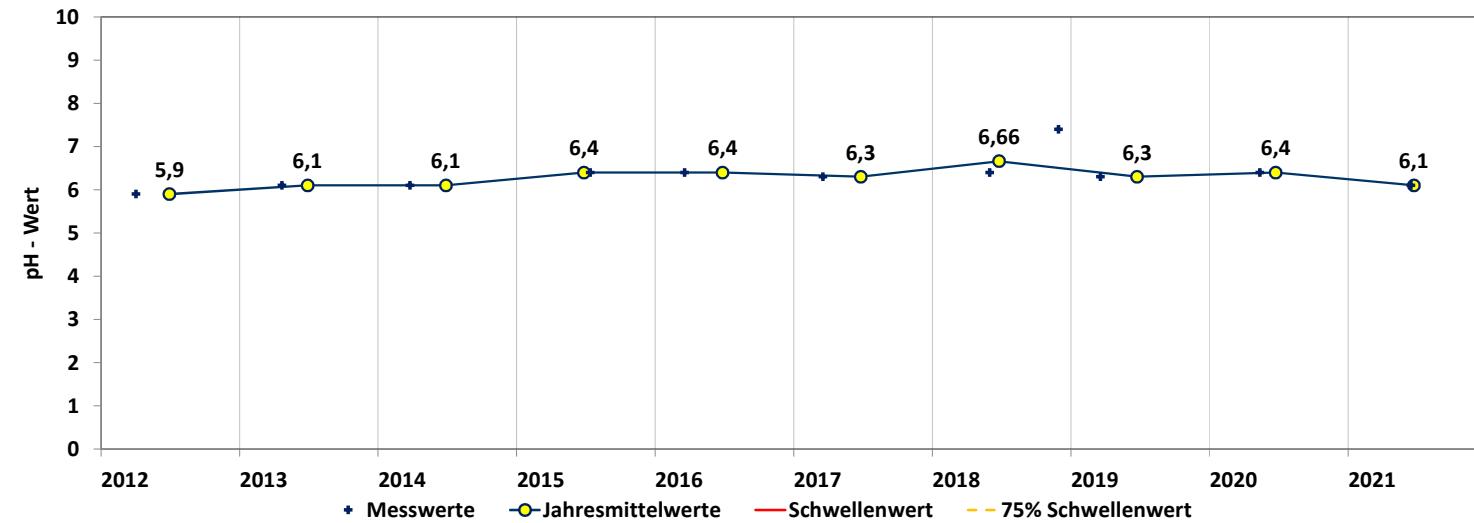

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich