



Grundwassermessstelle: LHH:: 041176 Weidkampsheide

Messstellen-ID: 40003038
NLWKN-Betriebsstelle: Hannover-Hildesheim

UTM Zone: 32
Ostwert: 32555501
Nordwert: 5807471

Geländeoberkante [m NN]: 53,02
Filteroberkante [m u. GOK]: 2,22
Filterunterkante [m u. GOK]: 20,22
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,75 (2003 - 2020)

Grundwasserkörper: Wietze/Fuhse Lockergestein
Teilraum: Burgdorfer Geest 2


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Arsen (As)

Schwellenwert: 10 µg/l

Jahr: 2020
Aktueller Jahresmittelwert: 2,6 µg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	2,5	1,6	1,2	-	-	-	1,2	-	2,6	-
Jahresmaximum	2,5	1,6	1,2	-	-	-	1,2	-	2,6	-
Jahresminimum	2,5	1,6	1,2	-	-	-	1,2	-	2,6	-
Anzahl Werte	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-

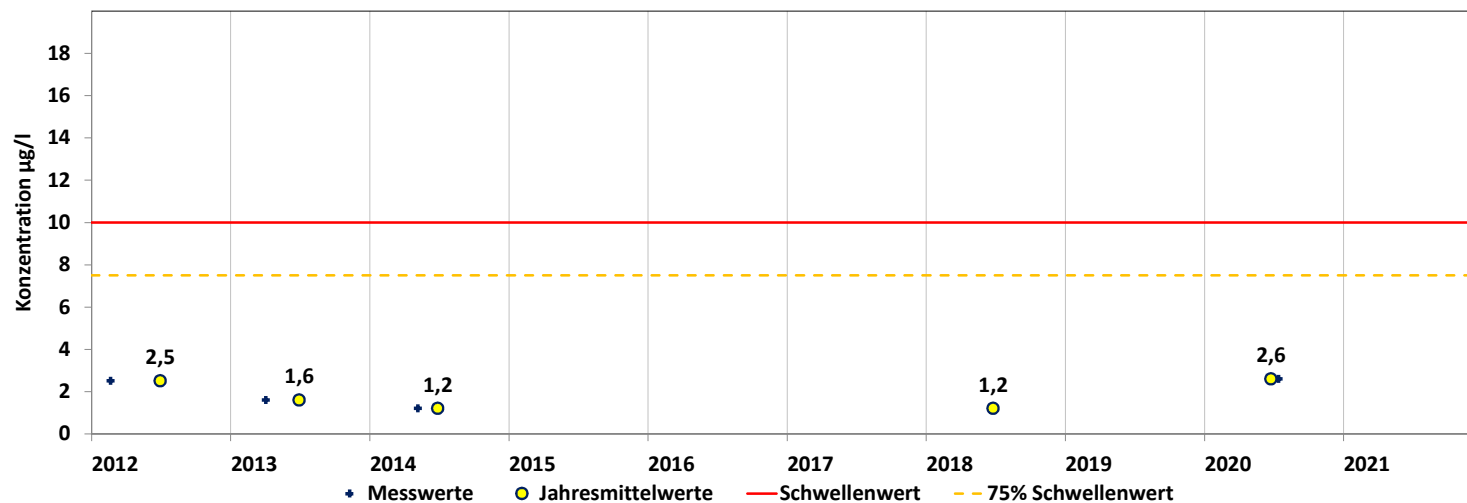

Erstellt: 18.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Hannover-Hildesheim