



### Grundwassermessstelle: LHH:: 041176 Weidkampsheide

Messstellen-ID: 40003038 UTM Zone: 32 Geländeoberkante [m NN]: 53,02  
NLWKN-Betriebsstelle: Hannover-Hildesheim Ostwert: 32555501 Filteroberkante [m u. GOK]: 2,22  
Nordwert: 5807471 Filterunterkante [m u. GOK]: 20,22  
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,75 (2003 - 2020)


Grundwasserkörper: Wietze/Fuhse Lockergestein Grundwassermessnetz: Güte  
Teilraum: Burgdorfer Geest 2 Messprogramm: WRRL Güte

### Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021  
Aktueller Jahresmittelwert: 77,9 mg/l  
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 65 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	67	61,5	75	80,5	69	77	77	57	60	77,9
Jahresmaximum	76	67	75	81	84	77	77	57	60	77,9
Jahresminimum	56	56	75	80	54	77	77	57	60	77,9
Anzahl Werte	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1

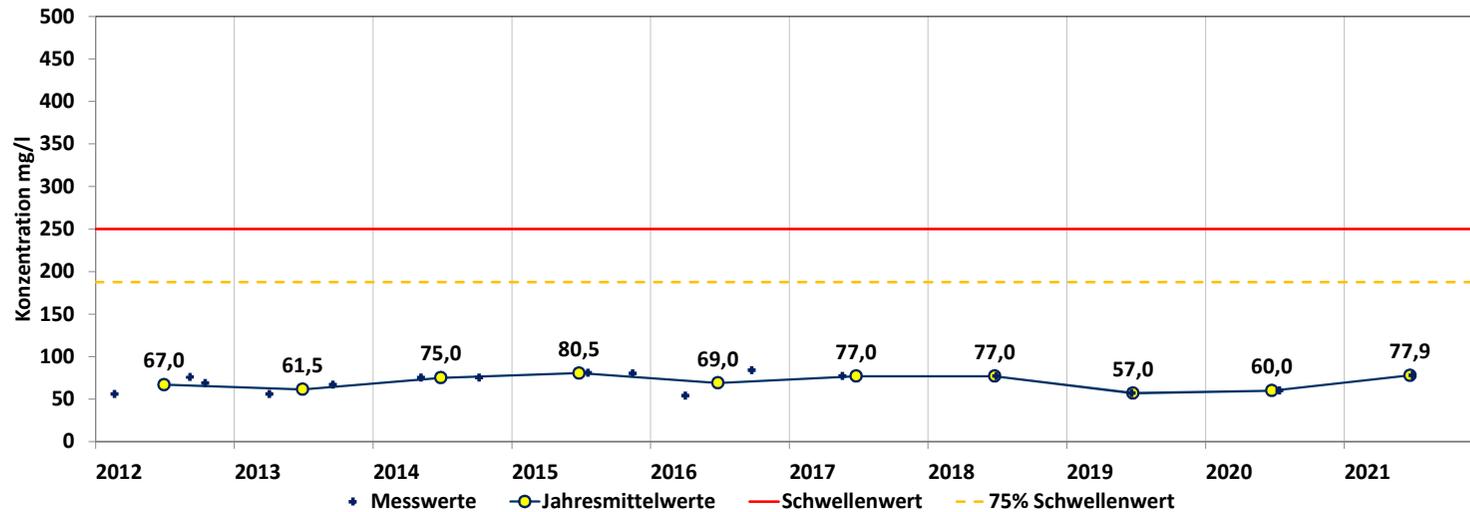

Erstellt: 18.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Hannover-Hildesheim