



### Grundwassermessstelle: LHH:: 041176 Weidkampsheide

Messstellen-ID: 40003038 UTM Zone: 32 Geländeoberkante [m NN]: 53,02  
NLWKN-Betriebsstelle: Hannover-Hildesheim Ostwert: 32555501 Filteroberkante [m u. GOK]: 2,22  
Nordwert: 5807471 Filterunterkante [m u. GOK]: 20,22  
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,75 (2003 - 2020)


Grundwasserkörper: Wietze/Fuhse Lockergestein Grundwassermessnetz: Güte  
Teilraum: Burgdorfer Geest 2 Messprogramm: WRRL Güte

### Parameter: Chrom (Cr), gesamt

Schwellenwert: -

Jahr: 2020  
Aktueller Jahresmittelwert: 0,59 µg/l  
3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	0,81	1	0,62	-	-	-	0,24	-	0,59	-
Jahresmaximum	0,81	1	0,62	-	-	-	0,24	-	0,59	-
Jahresminimum	0,81	1	0,62	-	-	-	0,24	-	0,59	-
Anzahl Werte	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-

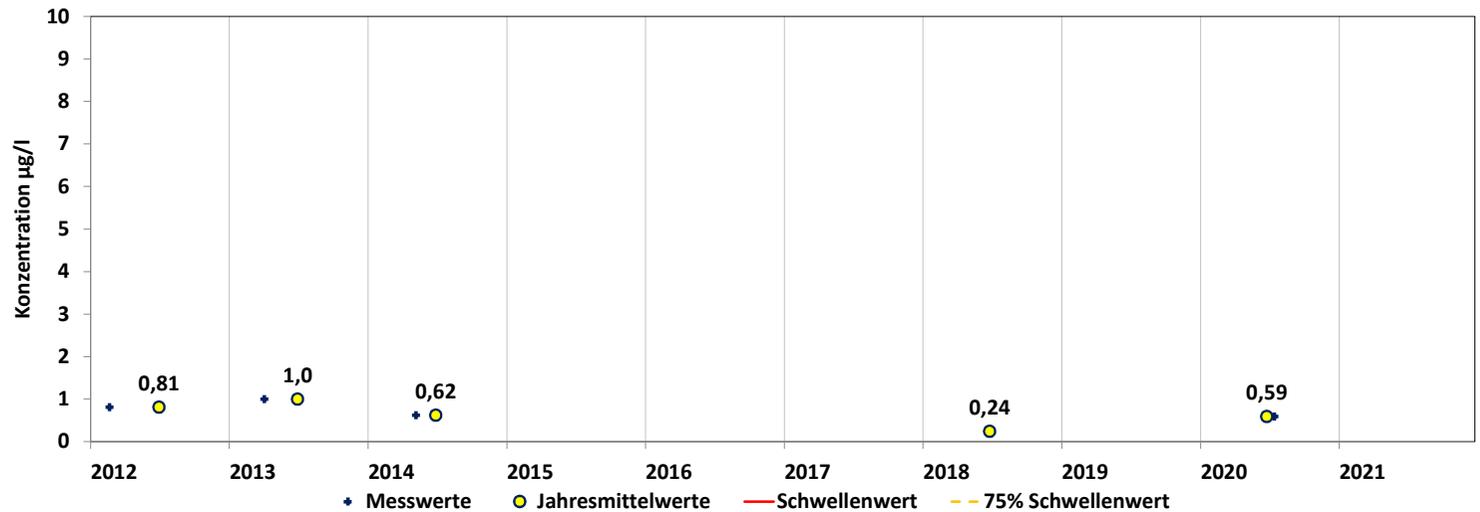

Erstellt: 18.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Hannover-Hildesheim