



### Grundwassermessstelle: LHH:: 041176 Weidkampsheide

Messstellen-ID: 40003038 UTM Zone: 32 Geländeoberkante [m NN]: 53,02  
NLWKN-Betriebsstelle: Hannover-Hildesheim Ostwert: 32555501 Filteroberkante [m u. GOK]: 2,22  
Nordwert: 5807471 Filterunterkante [m u. GOK]: 20,22  
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,75 (2003 - 2020)


Grundwasserkörper: Wietze/Fuhse Lockergestein Grundwassermessnetz: Güte  
Teilraum: Burgdorfer Geest 2 Messprogramm: WRRL Güte

### Parameter: Säurekapazität bis pH 4,3

Schwellenwert: -

Jahr: 2021  
Aktueller Jahresmittelwert: 2,4 mmol/l  
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 1,87 mmol/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	1,85	1,85	1,1	1,1	1,4	0,26	0,91	1,8	1,4	2,4
Jahresmaximum	2,2	2	1,2	1,4	2	0,26	0,91	1,8	1,4	2,4
Jahresminimum	1,5	1,7	1	0,81	0,79	0,26	0,91	1,8	1,4	2,4
Anzahl Werte	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1

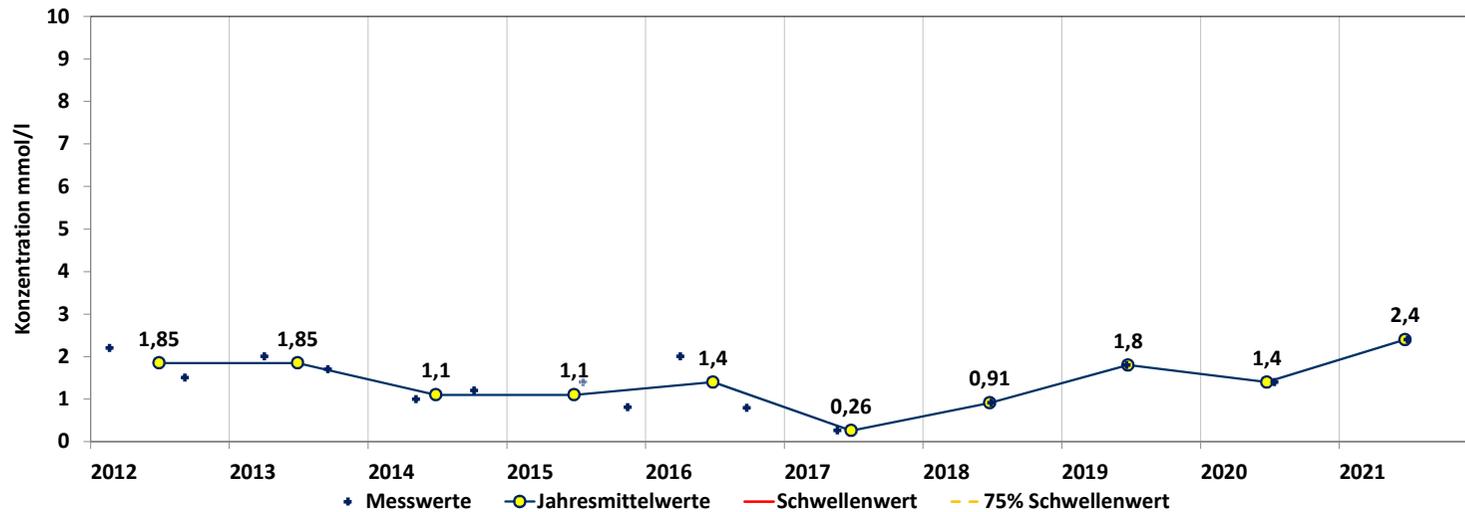

Erstellt: 18.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Hannover-Hildesheim