



Grundwassermessstelle: LHH:: 041176 Weidkampsheide


Messstellen-ID:	40003038	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	53,02
NLWKN-Betriebsstelle:	Hannover-Hildesheim	Ostwert:	32555501	Filteroberkante [m u. GOK]:	2,22
		Nordwert:	5807471	Filterunterkante [m u. GOK]:	20,22
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	0,75 (2003 - 2020)
Grundwasserkörper:	Wietze/Fuhse Lockergestein	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Burgdorfer Geest 2	Messprogramm:	WRRL Güte		

Parameter: Sauerstoff, gelöst

Schwellenwert: -

Jahr: 2019
 Aktueller Jahresmittelwert: 0,6 mg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	0,737	0,8	0,5	0,08	0,35	0,12	1,2	0,6	-	-
Jahresmaximum	1,1	1,2	0,8	0,1	0,5	0,12	1,2	0,6	-	-
Jahresminimum	0,11	0,4	0,2	0,06	0,2	0,12	1,2	0,6	-	-
Anzahl Werte	3	2	2	2	2	1	1	1	-	-

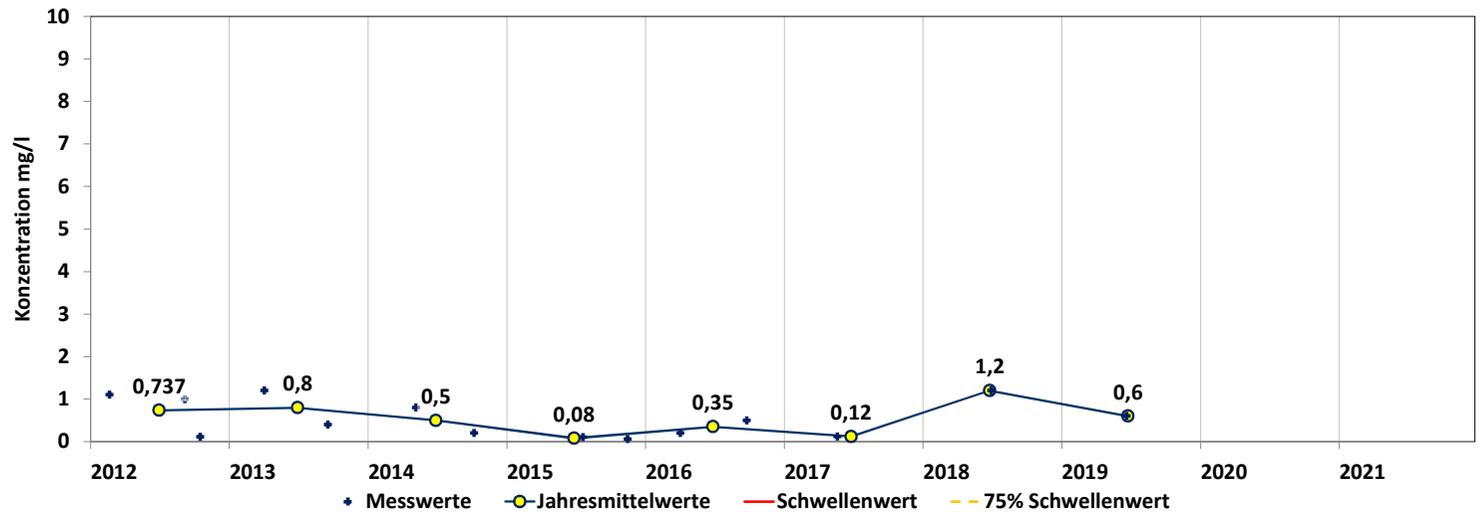

Erstellt: 18.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Hannover-Hildesheim