



**Grundwassermessstelle: LHH:: 041176 Weidkampsheide**


Messstellen-ID:	40003038	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	53,02
NLWKN-Betriebsstelle:	Hannover-Hildesheim	Ostwert:	32555501	Filteroberkante [m u. GOK]:	2,22
		Nordwert:	5807471	Filterunterkante [m u. GOK]:	20,22
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	0,75 (2003 - 2020)
Grundwasserkörper:	Wietze/Fuhse Lockergestein	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Burgdorfer Geest 2	Messprogramm:	WRRL Güte		

**Parameter: Sulfat (SO4)**

Schwellenwert: 240 mg/l

Jahr: 2021  
 Aktueller Jahresmittelwert: 200 mg/l  
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 167 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	186	170	165	150	150	130	140	160	140	200
Jahresmaximum	210	170	170	150	170	130	140	160	140	200
Jahresminimum	170	170	160	150	130	130	140	160	140	200
Anzahl Werte	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1

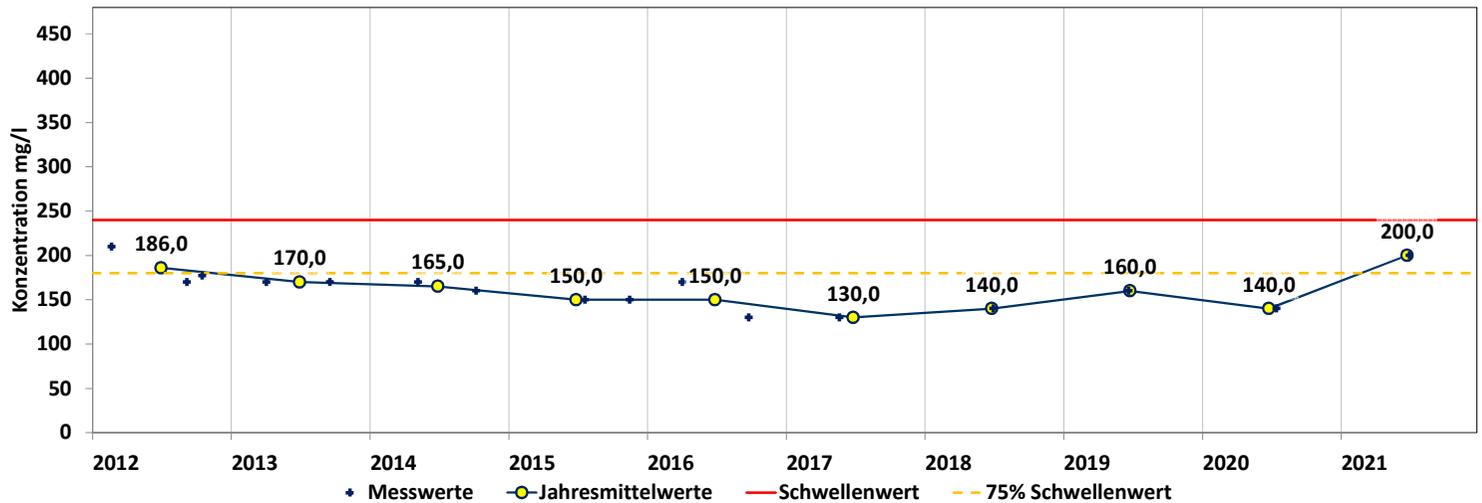

Erstellt: 18.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Hannover-Hildesheim