



### Grundwassermessstelle: Varrel I

Messstellen-ID: 400080171  
NLWKN-Betriebsstelle: Stade

UTM Zone: 32  
Ostwert: 32504020  
Nordwert: 5947128

Geländeoberkante [m NN]: 11,30  
Filteroberkante [m u. GOK]: 10,00  
Filterunterkante [m u. GOK]: 14,00  
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 5,00 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper: Oste Lockergestein links  
Teilraum: Bederkesaer Geest 7 - Niederungsgebiet


Grundwassermessnetz: Güte  
Messprogramm: WRRL Güte

### Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021  
Aktueller Jahresmittelwert: 31 mg/l  
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 30,1 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	23,3	24	24,4	24,6	23	23,3	25,1	29,2	30	31
Jahresmaximum	23,3	24,2	24,4	24,6	23,1	23,3	25,1	29,2	30	31
Jahresminimum	23,3	23,8	24,4	24,6	22,9	23,3	25,1	29,2	30	31
Anzahl Werte	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1

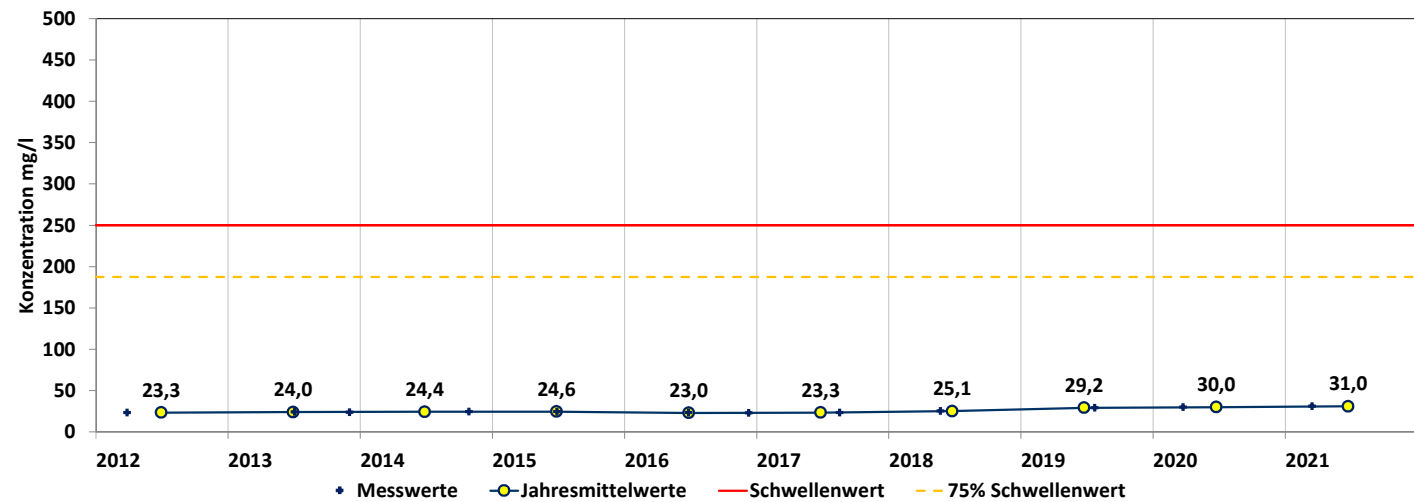

Erstellt: 10.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Stade