



### Grundwassermessstelle: Basbeck UE 126


Messstellen-ID:	400081260	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	1,87
NLWKN-Betriebsstelle:	Stade	Ostwert:	32511223	Filteroberkante [m u. GOK]:	8,00
		Nordwert:	5949114	Filterunterkante [m u. GOK]:	10,00
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	0,45 (1979 - 2021)
Grundwasserkörper:	Oste Lockergestein links	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Bederkesaer Geest 5 - Hochgebiet	Messprogramm:	WRRL Güte		

### Parameter: Arsen (As)

Schwellenwert: 10 µg/l

Jahr: 2017  
Aktueller Jahresmittelwert: <0 µg/l  
3-Jahresmittel 0 - 0: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	-	-	<0	<0	<0	-	-	-	-
Jahresmaximum	0,25	-	-	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
Jahresminimum	0,25	-	-	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
Anzahl Werte	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-

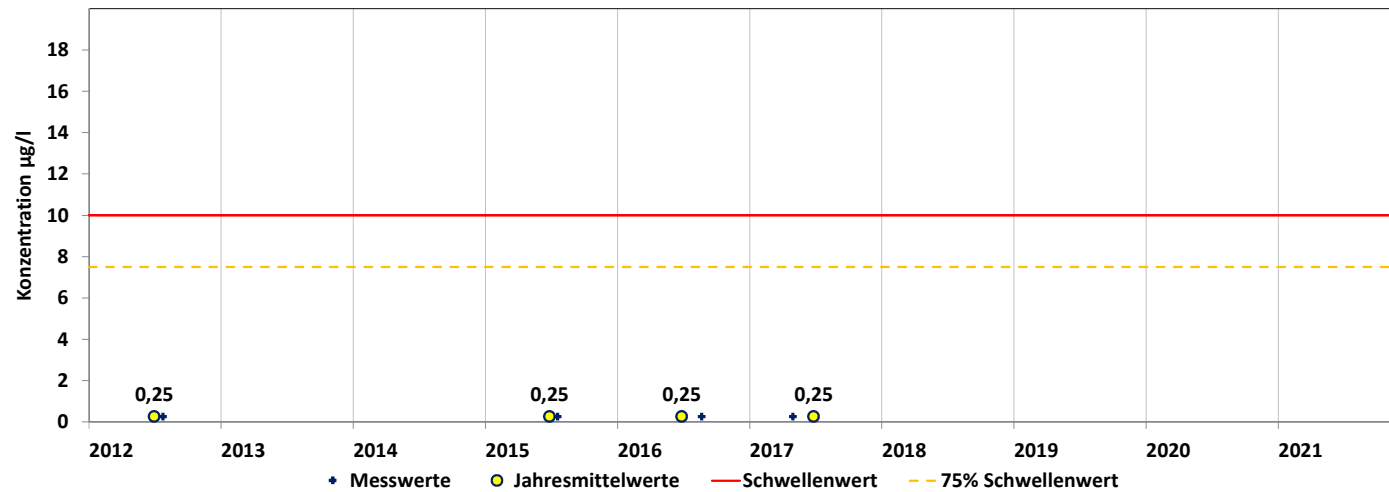

Erstellt: 10.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Stade