



Grundwassermessstelle: Basbeck UE 126

Messstellen-ID: 400081260
 NLWKN-Betriebsstelle: Stade

UTM Zone: 32
 Ostwert: 32511223
 Nordwert: 5949114

Geländeoberkante [m NN]: 1,87
 Filteroberkante [m u. GOK]: 8,00
 Filterunterkante [m u. GOK]: 10,00
 GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,45 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper: Oste Lockergestein links
 Teilraum: Bederkesaer Geest 5 - Hochgebiet


Grundwassermessnetz: Güte
 Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021
 Aktueller Jahresmittelwert: 43 mg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 43,3 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	43	42	44,5	45	44,4	44	46	43	44	43
Jahresmaximum	43	42	45	45	46	44	46	43	44	43
Jahresminimum	43	42	44	45	42,7	44	46	43	44	43
Anzahl Werte	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1

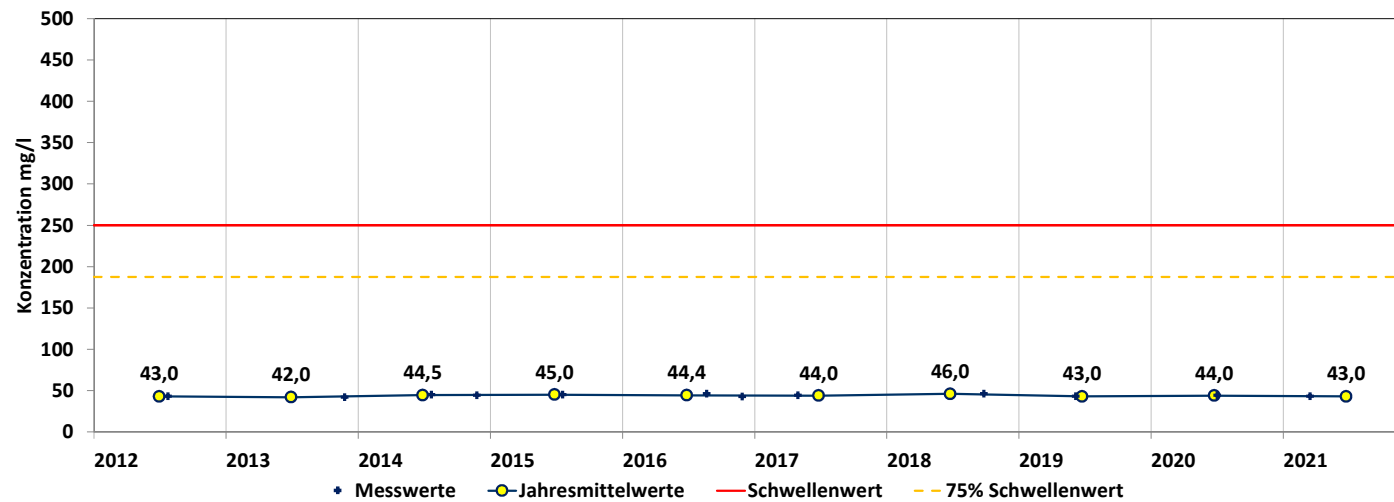

Erstellt: 10.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Stade