



### Grundwassermessstelle: Basbeck UE 126

Messstellen-ID: 400081260  
NLWKN-Betriebsstelle: Stade

UTM Zone: 32  
Ostwert: 32511223  
Nordwert: 5949114

Geländeoberkante [m NN]: 1,87  
Filteroberkante [m u. GOK]: 8,00  
Filterunterkante [m u. GOK]: 10,00  
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,45 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper: Oste Lockergestein links  
Teilraum: Bederkesaer Geest 5 - Hochgebiet


Grundwassermessnetz: Güte  
Messprogramm: WRRL Güte

### Parameter: Säurekapazität bis pH 4,3

Schwellenwert: -

Jahr: 2021  
Aktueller Jahresmittelwert: 0,48 mmol/l  
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 0,49 mmol/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	0,47	0,44	0,46	0,5	0,46	0,48	0,49	0,5	0,49	0,48
Jahresmaximum	0,47	0,44	0,47	0,5	0,46	0,48	0,49	0,5	0,49	0,48
Jahresminimum	0,47	0,44	0,45	0,5	0,46	0,48	0,49	0,5	0,49	0,48
Anzahl Werte	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1

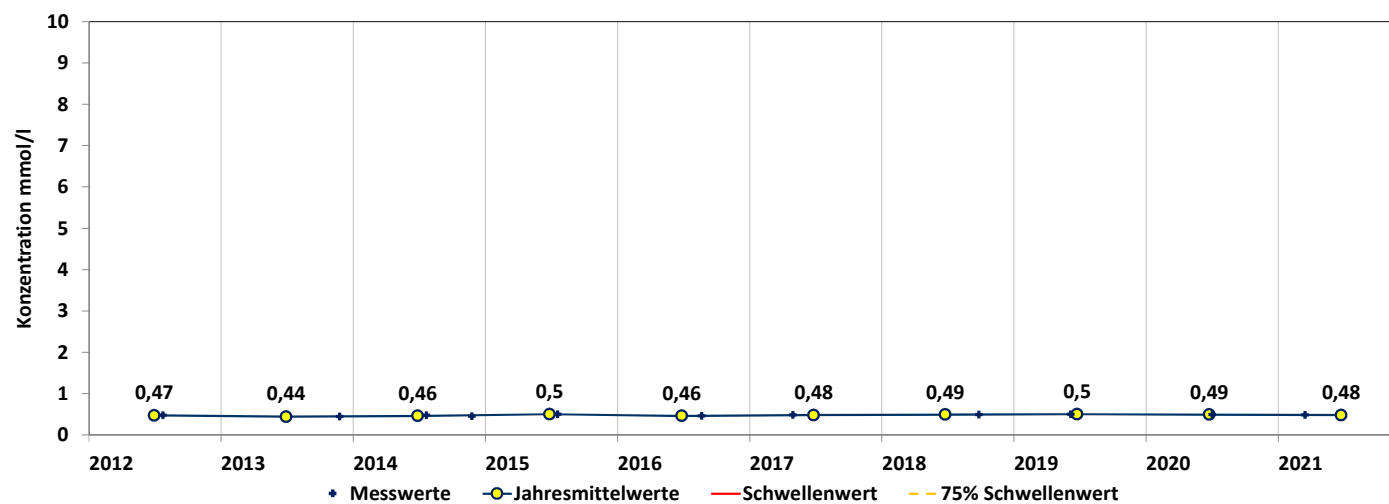

Erstellt: 10.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Stade