



Grundwassermessstelle: Abbenseth UE 129

Messstellen-ID: 400081290
 NLWKN-Betriebsstelle: Stade

UTM Zone: 32
 Ostwert: 32506075
 Nordwert: 5935649

Geländeoberkante [m NN]: 4,46
 Filteroberkante [m u. GOK]: 6,00
 Filterunterkante [m u. GOK]: 8,00
 GW-Flurabstand [m u. GOK]: 2,61 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper: Oste Lockergestein links
 Teilraum: Bederkesaer Geest 2 - Hochgebiet


Grundwassermessnetz: Güte
 Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021
 Aktueller Jahresmittelwert: 23,2 mg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 20,2 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	20,8	18,8	18,2	18,5	15	13,9	15,6	16,2	22,6	23,2
Jahresmaximum	20,8	19,4	18,7	18,9	15,6	14,7	15,7	18,1	25,6	23,2
Jahresminimum	20,8	18,3	17,7	18,1	13,9	13,1	15,5	14,4	19,7	23,2
Anzahl Werte	1	2	2	2	3	2	2	2	2	1

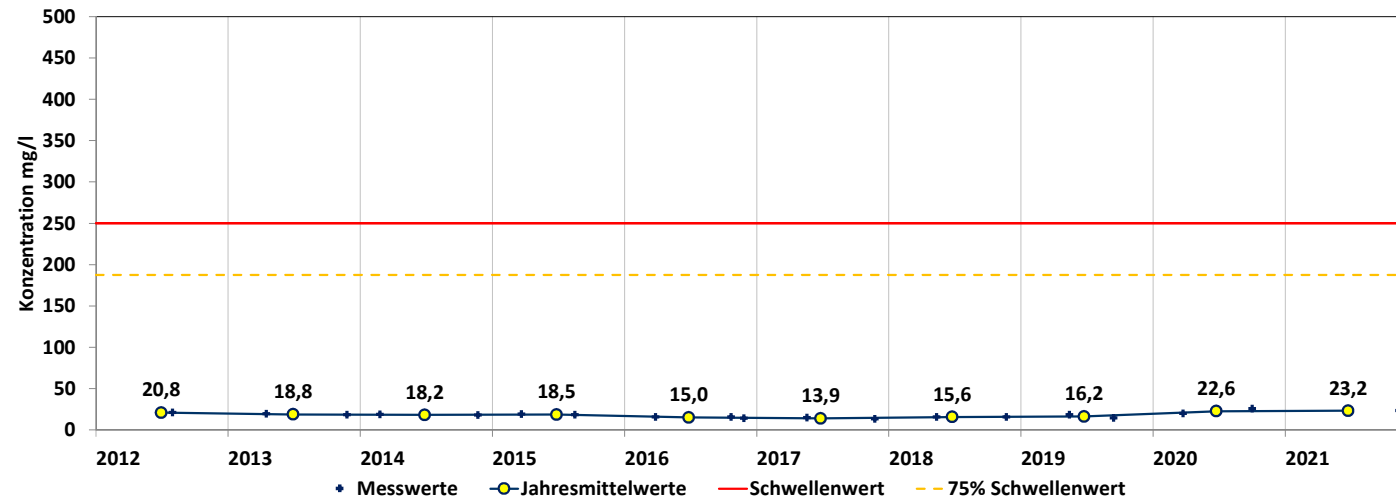

Erstellt: 10.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Stade