



**Grundwassermessstelle: Deinstedt UE 146**

Messstellen-ID: 400081460  
 NLWKN-Betriebsstelle: Stade

UTM Zone: 32  
 Ostwert: 32514287  
 Nordwert: 5918277

Geländeoberkante [m NN]: 15,54  
 Filteroberkante [m u. GOK]: 9,00  
 Filterunterkante [m u. GOK]: 11,00  
 GW-Flurabstand [m u. GOK]: 3,55 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper: Oste Lockergestein rechts  
 Teilraum: Zevener Geest 1


Grundwassermessnetz: Güte  
 Messprogramm: WRRL Güte

**Parameter: Arsen (As)**

Schwellenwert: 10 µg/l

Jahr: 2017  
 Aktueller Jahresmittelwert: <0 µg/l  
 3-Jahresmittel 0 - 0: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	-	<0	<0	<0	<0	-	-	-	-
Jahresmaximum	0,25	-	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
Jahresminimum	0,25	-	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
Anzahl Werte	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-

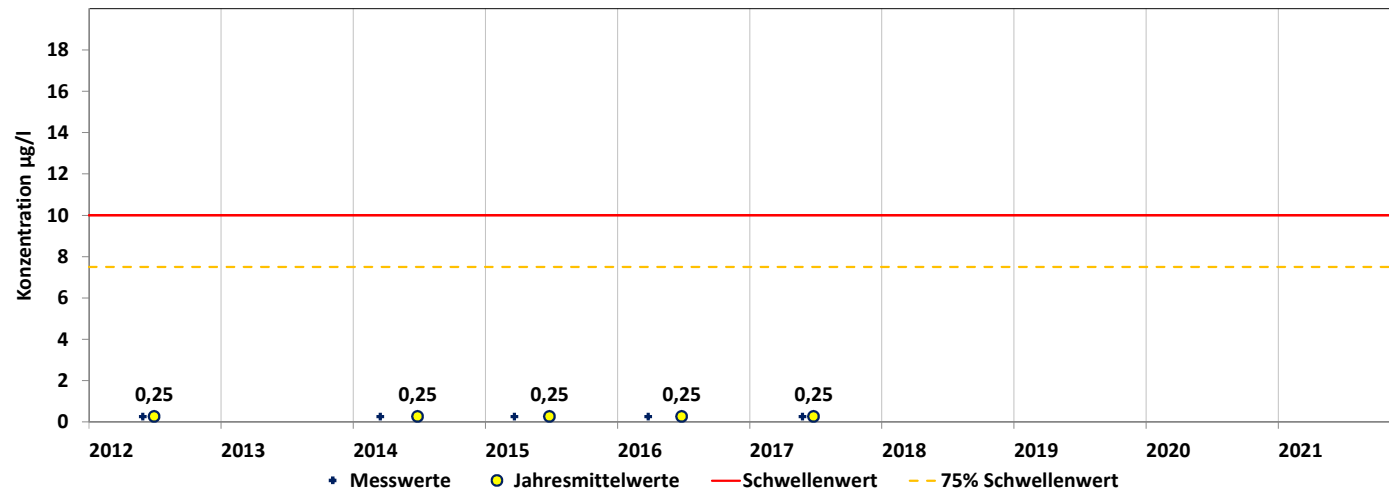

Erstellt: 10.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Stade