



Grundwassermessstelle: Deinstedt UE 146

Messstellen-ID: 400081460
 NLWKN-Betriebsstelle: Stade

UTM Zone: 32
 Ostwert: 32514287
 Nordwert: 5918277

Geländeoberkante [m NN]: 15,54
 Filteroberkante [m u. GOK]: 9,00
 Filterunterkante [m u. GOK]: 11,00
 GW-Flurabstand [m u. GOK]: 3,55 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper: Oste Lockergestein rechts
 Teilraum: Zevener Geest 1


Grundwassermessnetz: Güte
 Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021
 Aktueller Jahresmittelwert: 26,7 mg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 21,7 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	28,8	25,7	27	25,8	19	17,8	16,8	18,8	22,2	26,7
Jahresmaximum	28,8	26,3	27,2	29	20,9	18,2	17,2	19,3	23,9	26,7
Jahresminimum	28,8	25,1	26,9	22,5	17,2	17,5	16,5	18,2	20,6	26,7
Anzahl Werte	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1

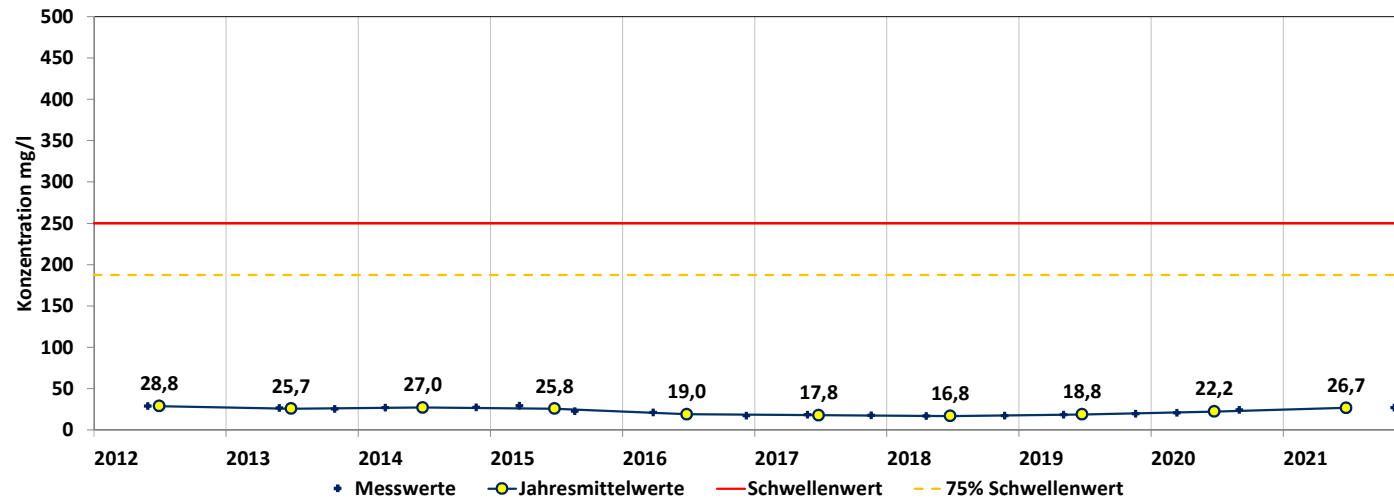

Erstellt: 10.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Stade