



Grundwassermessstelle: Buxtehude G 4

Messstellen-ID: 402480040
NLWKN-Betriebsstelle: Stade

UTM Zone: 32
Ostwert: 32543819
Nordwert: 5919054

Geländeoberkante [m NN]: 30,70
Filteroberkante [m u. GOK]: 10,50
Filterunterkante [m u. GOK]: 13,50
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 11,30 (1995 - 2021)

Grundwasserkörper: Este-Seeve Lockergestein
Teilraum: Lüneburger Geest West / Zevener Geest 1


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRRL Güte

Parameter: Arsen (As)

Schwellenwert: 10 µg/l

Jahr: 2016
Aktueller Jahresmittelwert: 0,94 µg/l
3-Jahresmittel 0 - 0: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	-	<0	-	0,94	-	-	-	-	-
Jahresmaximum	0,25	-	0,25	-	0,94	-	-	-	-	-
Jahresminimum	0,25	-	0,25	-	0,94	-	-	-	-	-
Anzahl Werte	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-

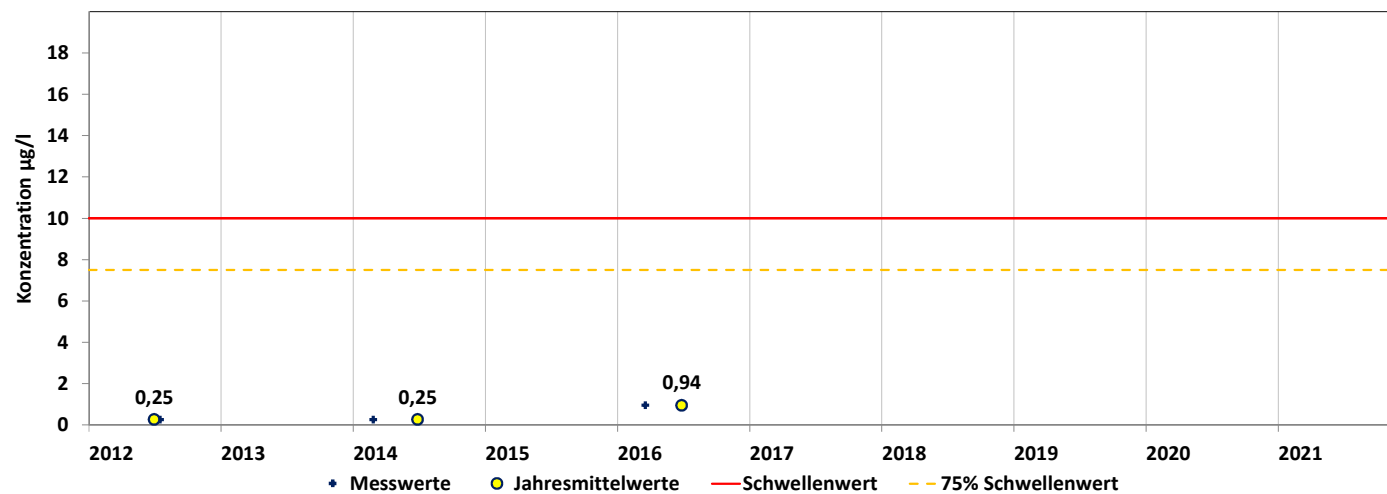

Erstellt: 13.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Stade