



Grundwassermessstelle: Buxtehude G 4

Messstellen-ID: 402480040
 NLWKN-Betriebsstelle: Stade

UTM Zone: 32
 Ostwert: 32543819
 Nordwert: 5919054

Geländeoberkante [m NN]: 30,70
 Filteroberkante [m u. GOK]: 10,50
 Filterunterkante [m u. GOK]: 13,50
 GW-Flurabstand [m u. GOK]: 11,30 (1995 - 2021)

Grundwasserkörper: Este-Seeve Lockergestein
 Teilraum: Lüneburger Geest West / Zevener Geest 1


Grundwassermessnetz: Güte
 Messprogramm: WRRRL Güte

Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021
 Aktueller Jahresmittelwert: 35 mg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 28,4 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	29,3	22,4	30,4	32	29	33,7	22,9	25,4	31	35
Jahresmaximum	36	24,1	31	34	32,2	35	24,1	26,4	31	35
Jahresminimum	23,5	20,6	29,8	29,9	27	33	21,6	24,9	31	35
Anzahl Werte	3	2	2	2	3	3	3	3	1	1

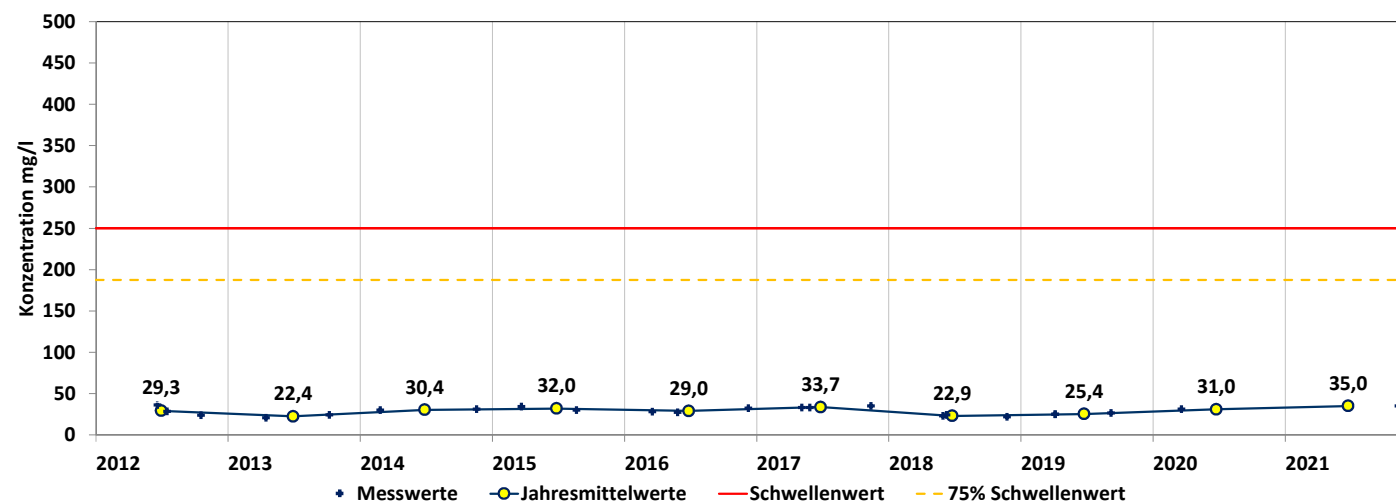

Erstellt: 13.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Stade