



Grundwassermessstelle: Buxtehude G 4

Messstellen-ID: 402480040
NLWKN-Betriebsstelle: Stade

UTM Zone: 32
Ostwert: 32543819
Nordwert: 5919054

Geländeoberkante [m NN]: 30,70
Filteroberkante [m u. GOK]: 10,50
Filterunterkante [m u. GOK]: 13,50
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 11,30 (1995 - 2021)

Grundwasserkörper: Este-Seeve Lockergestein
Teilraum: Lüneburger Geest West / Zevener Geest 1


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Fluorid (F), gesamt

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: <0 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	-	<0	-	<0	-	<0	-	-	<0
Jahresmaximum	0,05	-	0,05	-	0,05	-	0,05	-	-	0,05
Jahresminimum	0,05	-	0,05	-	0,05	-	0,05	-	-	0,05
Anzahl Werte	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1

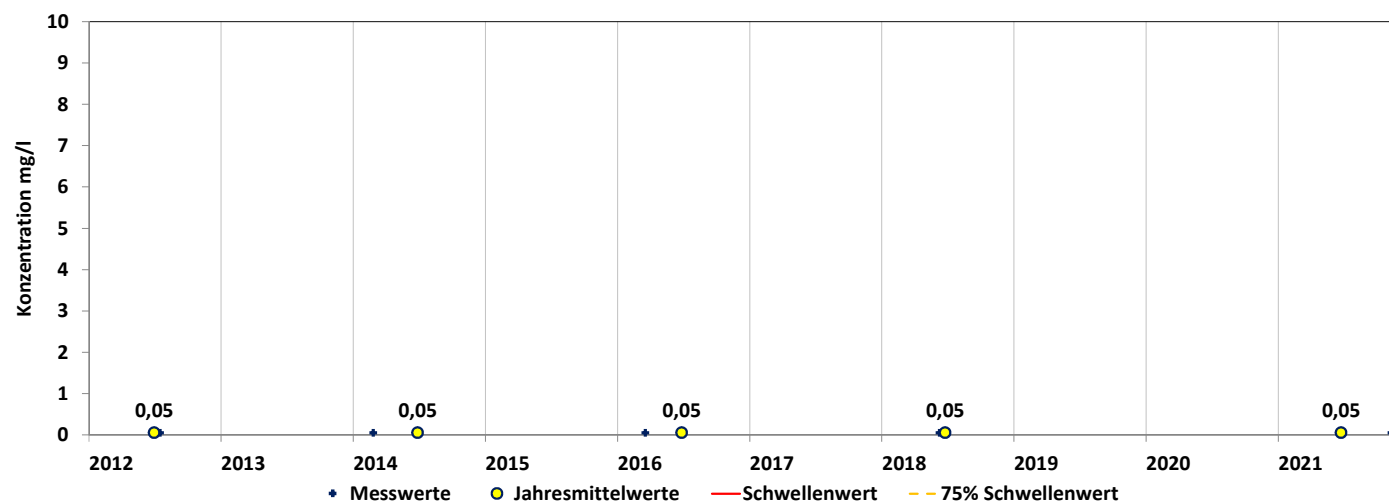

Erstellt: 13.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Stade