



Grundwassermessstelle: Buxtehude G 4

Messstellen-ID: 402480040
NLWKN-Betriebsstelle: Stade

UTM Zone: 32
Ostwert: 32543819
Nordwert: 5919054

Geländeoberkante [m NN]: 30,70
Filteroberkante [m u. GOK]: 10,50
Filterunterkante [m u. GOK]: 13,50
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 11,30 (1995 - 2021)

Grundwasserkörper: Este-Seeve Lockergestein
Teilraum: Lüneburger Geest West / Zevener Geest 1


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Säurekapazität bis pH 4,3

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 2,83 mmol/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 2,65 mmol/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	2,5	2,68	2,69	2,7	2,28	2,51	2,44	2,57	2,74	2,83
Jahresmaximum	2,7	2,72	2,7	2,78	2,54	2,63	2,52	2,64	2,74	2,83
Jahresminimum	2,31	2,63	2,68	2,62	2,1	2,4	2,4	2,53	2,74	2,83
Anzahl Werte	4	2	2	2	3	3	3	3	1	1

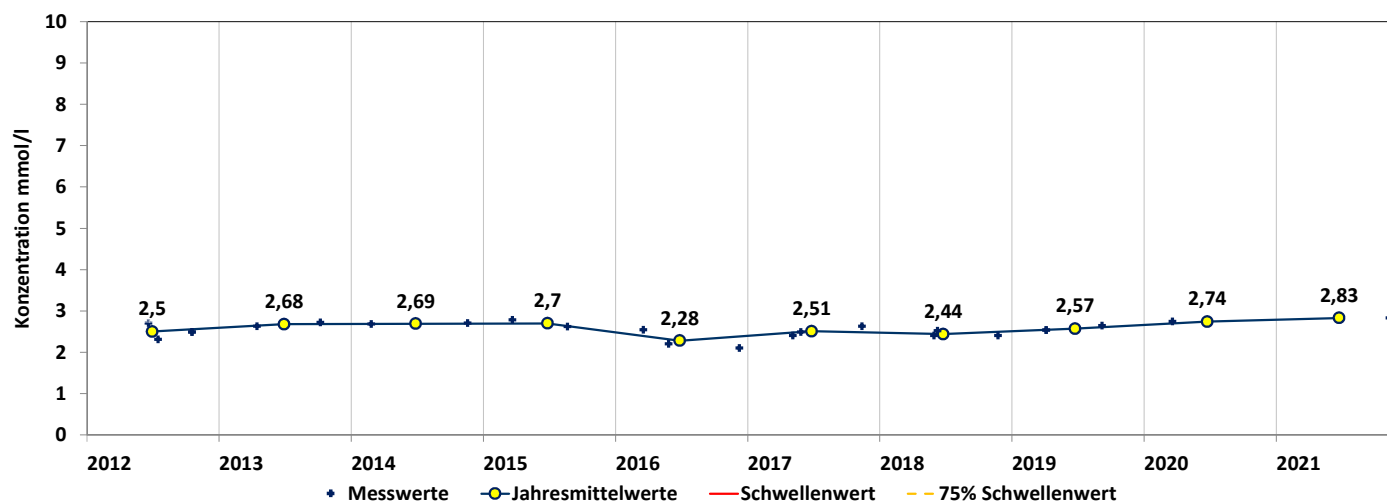

Erstellt: 13.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Stade