



Grundwassermessstelle: Buxtehude G 4

Messstellen-ID: 402480040
NLWKN-Betriebsstelle: Stade

UTM Zone: 32
Ostwert: 32543819
Nordwert: 5919054

Geländeoberkante [m NN]: 30,70
Filteroberkante [m u. GOK]: 10,50
Filterunterkante [m u. GOK]: 13,50
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 11,30 (1995 - 2021)

Grundwasserkörper: Este-Seeve Lockergestein
Teilraum: Lüneburger Geest West / Zevener Geest 1

Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRl Güte

Parameter: pH-Wert


Schwellenwert: -

Jahr: 2021

Aktueller Jahresmittelwert: 7,1

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 7,08

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	7,05	7,1	7,15	7,2	6,99	7,2	7,05	7,1	7	7,1
Jahresmaximum	7,4	7,1	7,2	7,2	7,4	7,2	7,1	7,1	7	7,1
Jahresminimum	6,9	7,1	7,1	7,2	6,72	7,2	7	7,1	7	7,1
Anzahl Werte	3	2	2	2	3	3	4	3	1	1

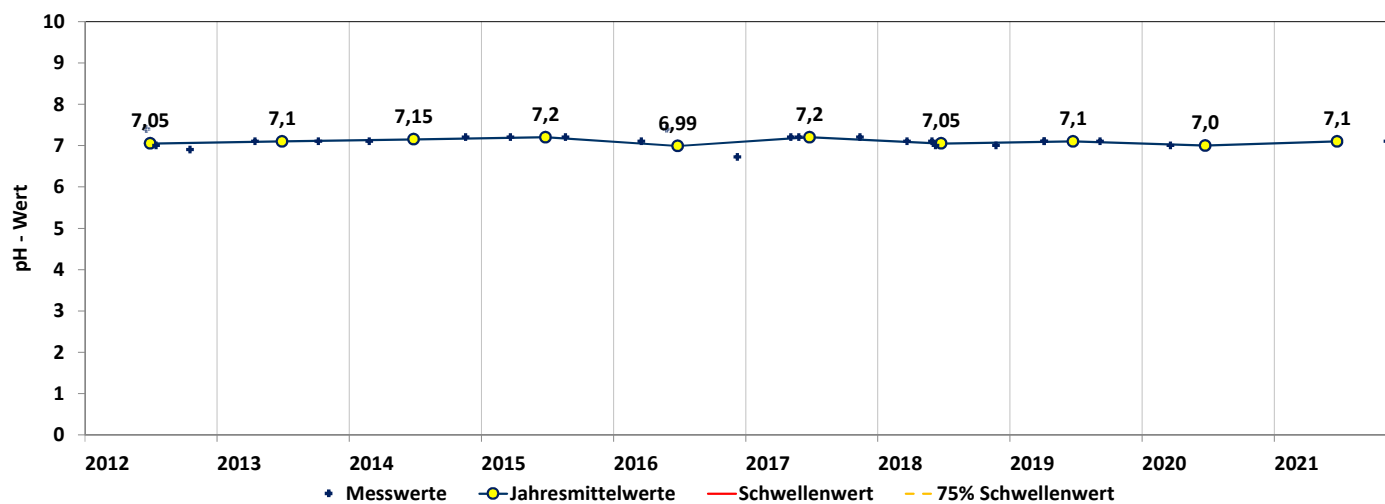

Erstellt: 13.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Stade