



Grundwassermessstelle: Tinner Tannen I

Messstellen-ID: 40504031
NLWKN-Betriebsstelle: Meppen

UTM Zone: 32
Ostwert: 32387215
Nordwert: 5853632

Geländeoberkante [m NN]: 31,07
Filteroberkante [m u. GOK]: 17,13
Filterunterkante [m u. GOK]: 40,13
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 12,38 (1977 - 2021)

Grundwasserkörper: Mittlere Ems Lockergestein rechts 2
Teilraum: Sögeler Geest

Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte


Parameter: Cadmium (Cd)

Schwellenwert: 0,5 µg/l

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 0,15 µg/l

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 0,193 µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	-	0,295	-	0,24	-	0,19	-	0,21	0,22	0,15
Jahresmaximum	-	0,31	-	0,24	-	0,19	-	0,21	0,22	0,15
Jahresminimum	-	0,28	-	0,24	-	0,19	-	0,21	0,22	0,15
Anzahl Werte	-	2	-	1	-	1	-	1	1	1

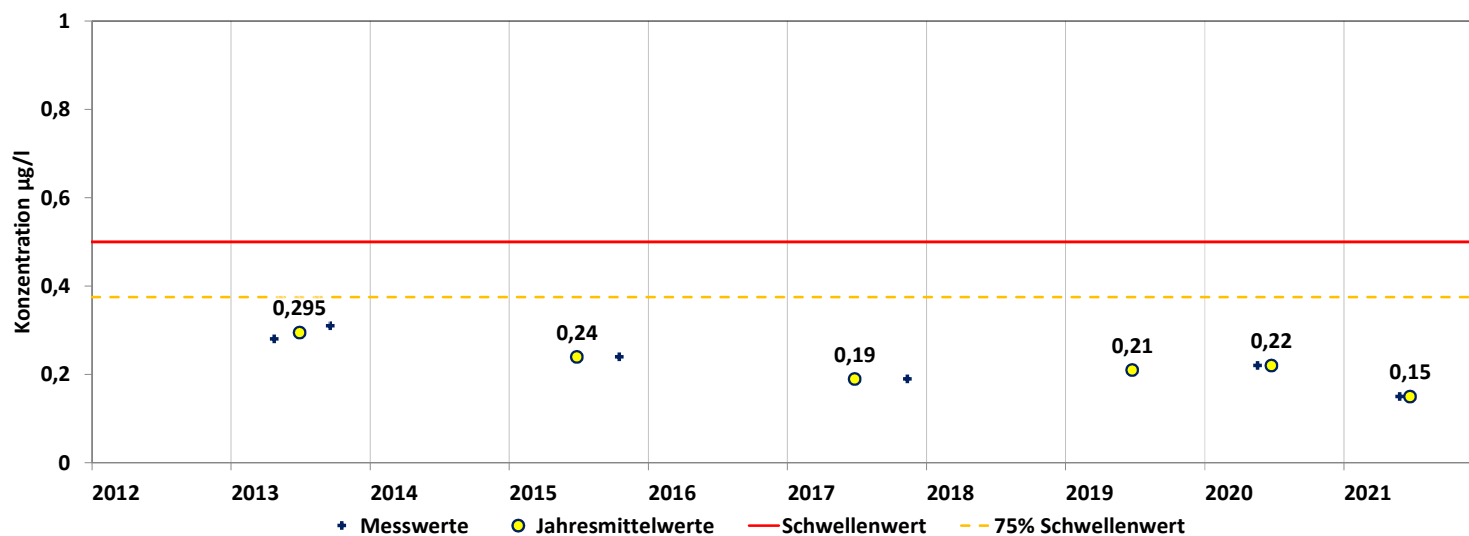

Erstellt: 20.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Meppen