



Grundwassermessstelle: Tinner Tannen I

Messstellen-ID: 40504031
NLWKN-Betriebsstelle: Meppen

UTM Zone: 32
Ostwert: 32387215
Nordwert: 5853632

Geländeoberkante [m NN]: 31,07
Filteroberkante [m u. GOK]: 17,13
Filterunterkante [m u. GOK]: 40,13
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 12,38 (1977 - 2021)

Grundwasserkörper: Mittlere Ems Lockergestein rechts 2
Teilraum: Sögeler Geest


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Basenkapazität bis pH 8,2

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 0,71 mmol/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 0,624 mmol/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	0,21	0,59	0,54	0,65	0,625	0,555	0,535	0,585	0,62	0,71
Jahresmaximum	0,21	0,59	0,54	0,65	0,64	0,57	0,55	0,59	0,67	0,71
Jahresminimum	0,21	0,59	0,54	0,65	0,61	0,54	0,52	0,58	0,57	0,71
Anzahl Werte	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1

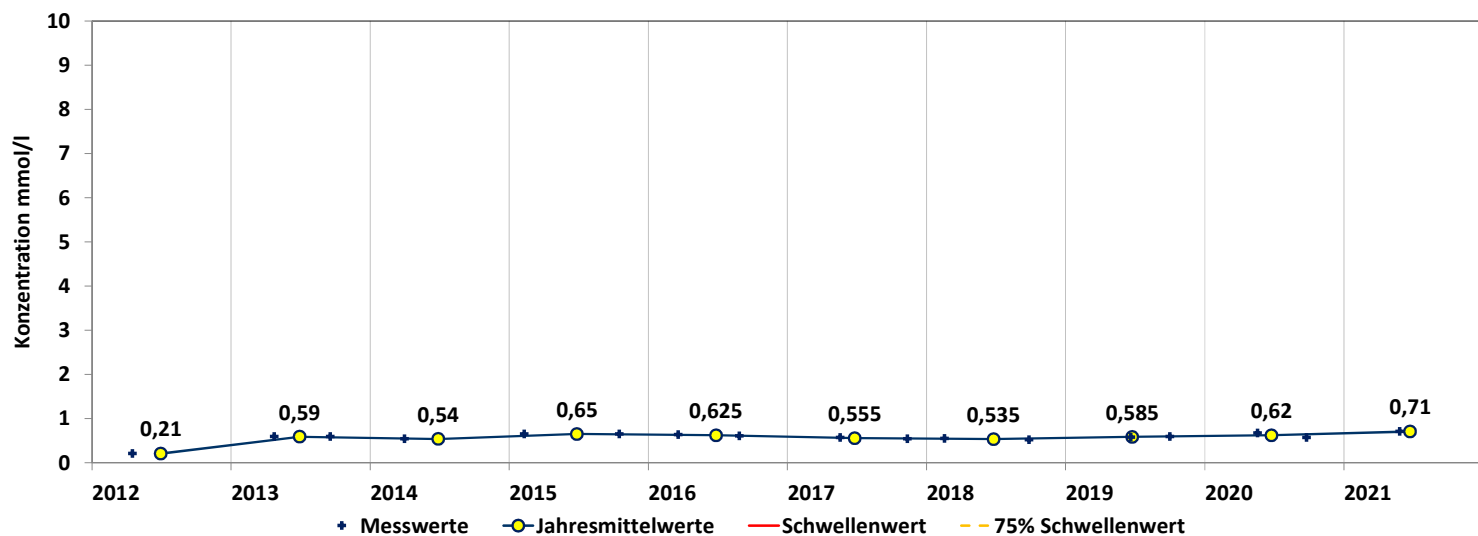

Erstellt: 20.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Meppen