



Grundwassermessstelle: Tinner Tannen I

Messstellen-ID: 40504031
NLWKN-Betriebsstelle: Meppen

UTM Zone: 32
Ostwert: 32387215
Nordwert: 5853632

Geländeoberkante [m NN]: 31,07
Filteroberkante [m u. GOK]: 17,13
Filterunterkante [m u. GOK]: 40,13
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 12,38 (1977 - 2021)

Grundwasserkörper: Mittlere Ems Lockergestein rechts 2
Teilraum: Sögeler Geest


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Säurekapazität bis pH 4,3

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 0,1 mmol/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: <0,5 mmol/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	0,36	0,115	0,1	0,115	<0	<0	<0	<0	<0	0,1
Jahresmaximum	0,36	0,12	0,1	0,12	0,25	0,25	0,25	0,25	0,05	0,1
Jahresminimum	0,36	0,11	0,1	0,11	0,25	0,25	0,25	0,25	0,05	0,1
Anzahl Werte	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1

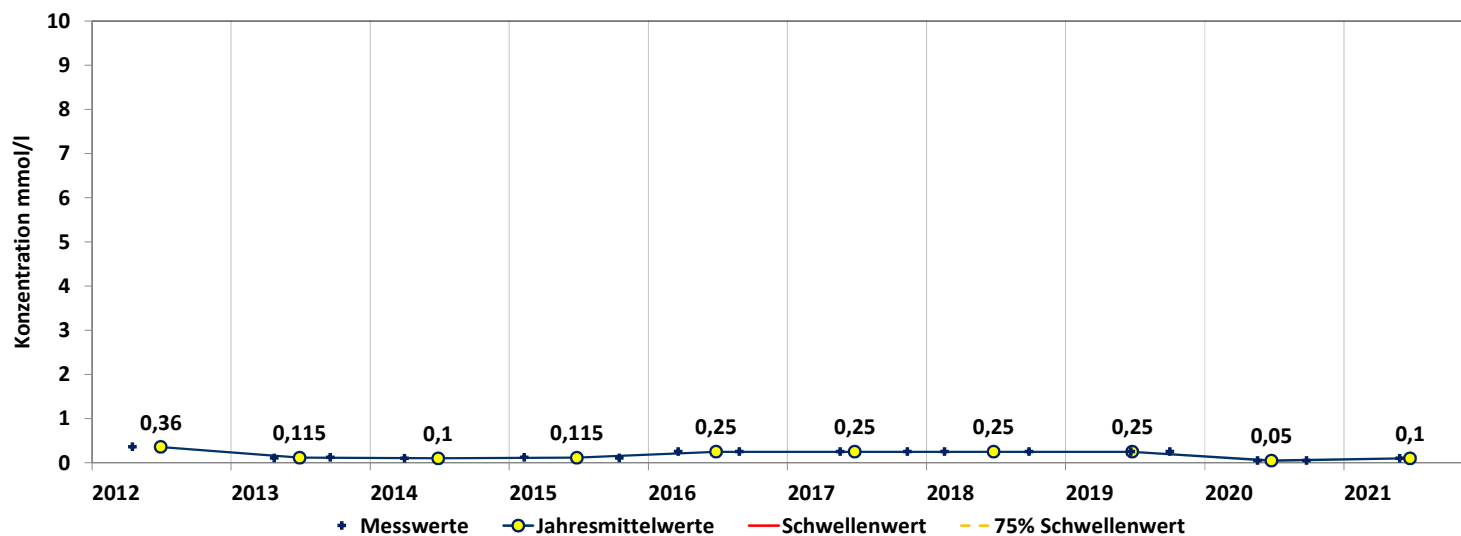

Erstellt: 20.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Meppen