



Grundwassermessstelle: Tinner Tannen I

Messstellen-ID: 40504031
NLWKN-Betriebsstelle: Meppen

UTM Zone: 32
Ostwert: 32387215
Nordwert: 5853632

Geländeoberkante [m NN]: 31,07
Filteroberkante [m u. GOK]: 17,13
Filterunterkante [m u. GOK]: 40,13
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 12,38 (1977 - 2021)

Grundwasserkörper: Mittlere Ems Lockergestein rechts 2
Teilraum: Sögeler Geest


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Leitfähigkeit, elektr. bei 25°C

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 170 µS/cm
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 157 µS/cm

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	140	169	190	166	159	157	154	151	160	170
Jahresmaximum	140	169	190	168	166	163	158	160	162	170
Jahresminimum	140	169	190	165	150	145	149	146	157	170
Anzahl Werte	1	2	1	2	3	3	2	3	2	1

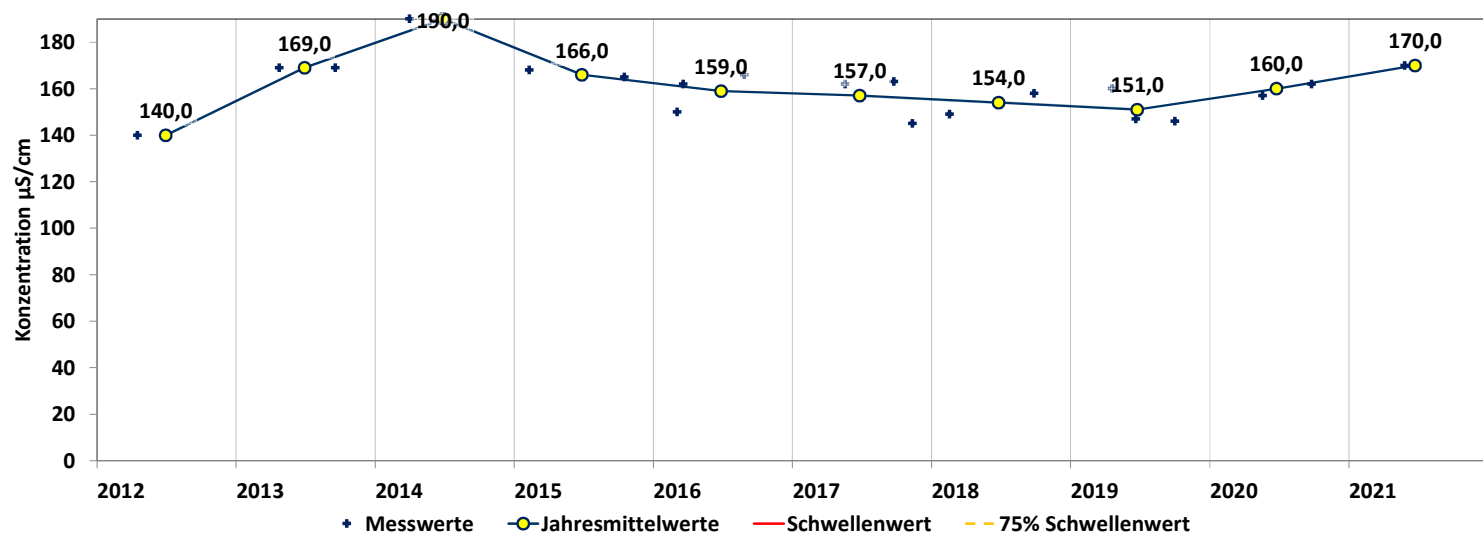

Erstellt: 20.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Meppen