



Grundwassermessstelle: Tinner Tannen I

Messstellen-ID: 40504031
NLWKN-Betriebsstelle: Meppen

UTM Zone: 32
Ostwert: 32387215
Nordwert: 5853632

Geländeoberkante [m NN]: 31,07
Filteroberkante [m u. GOK]: 17,13
Filterunterkante [m u. GOK]: 40,13
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 12,38 (1977 - 2021)

Grundwasserkörper: Mittlere Ems Lockergestein rechts 2
Teilraum: Sögeler Geest


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Ammonium (NH₄)

Schwellenwert: 0,5 mg/l

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: <0 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: <0,064 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	<0	0,09	<0	<0	<0	<0	<0	<0	<0
Jahresmaximum	0,032	0,032	0,09	0,032	0,045	0,064	0,032	0,032	0,032	0,026
Jahresminimum	0,032	0,032	0,09	0,032	0,045	0,032	0,032	0,032	0,03	0,026
Anzahl Werte	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1

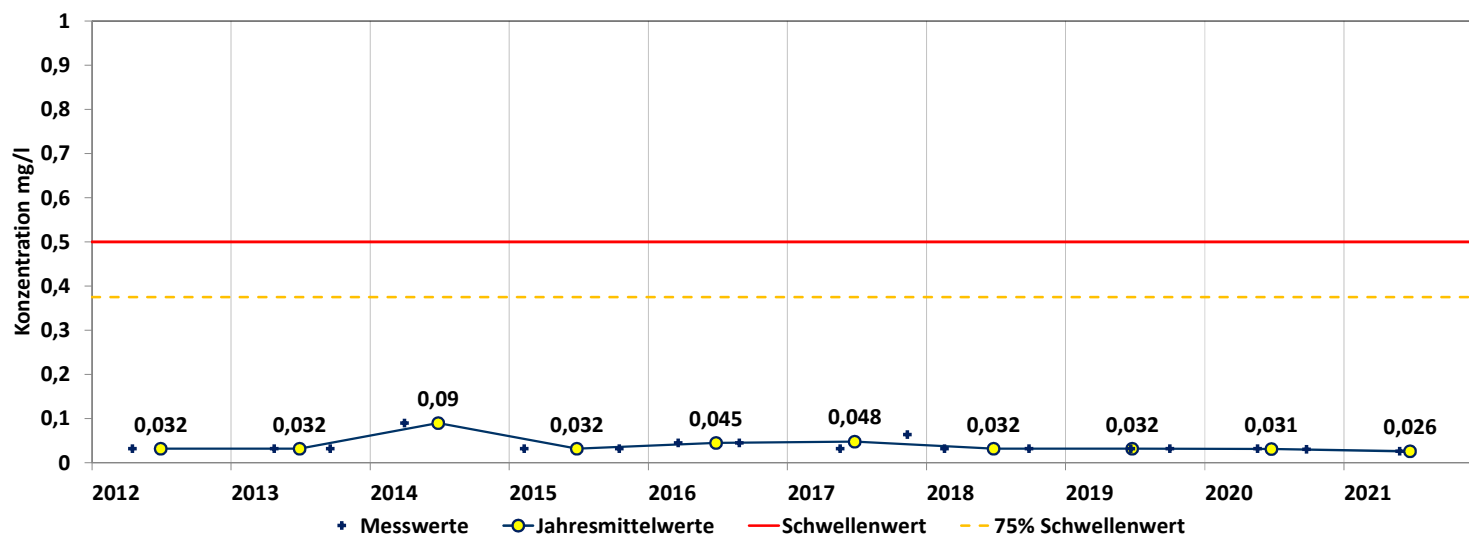

Erstellt: 20.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Meppen