



Grundwassermessstelle: Tinner Tannen I

Messstellen-ID: 40504031
NLWKN-Betriebsstelle: Meppen

UTM Zone: 32
Ostwert: 32387215
Nordwert: 5853632

Geländeoberkante [m NN]: 31,07
Filteroberkante [m u. GOK]: 17,13
Filterunterkante [m u. GOK]: 40,13
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 12,38 (1977 - 2021)

Grundwasserkörper: Mittlere Ems Lockergestein rechts 2
Teilraum: Sögeler Geest


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Sauerstoff, gelöst

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 2,3 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 3,32 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	4,6	5,6	5,9	3,8	3,53	4,1	4,4	3,63	3,35	2,3
Jahresmaximum	4,6	6,1	5,9	3,8	4,1	5,5	5	4,3	3,7	2,3
Jahresminimum	4,6	5,1	5,9	3,8	2,7	3	3,8	2,6	3	2,3
Anzahl Werte	1	2	1	2	3	3	2	3	2	1

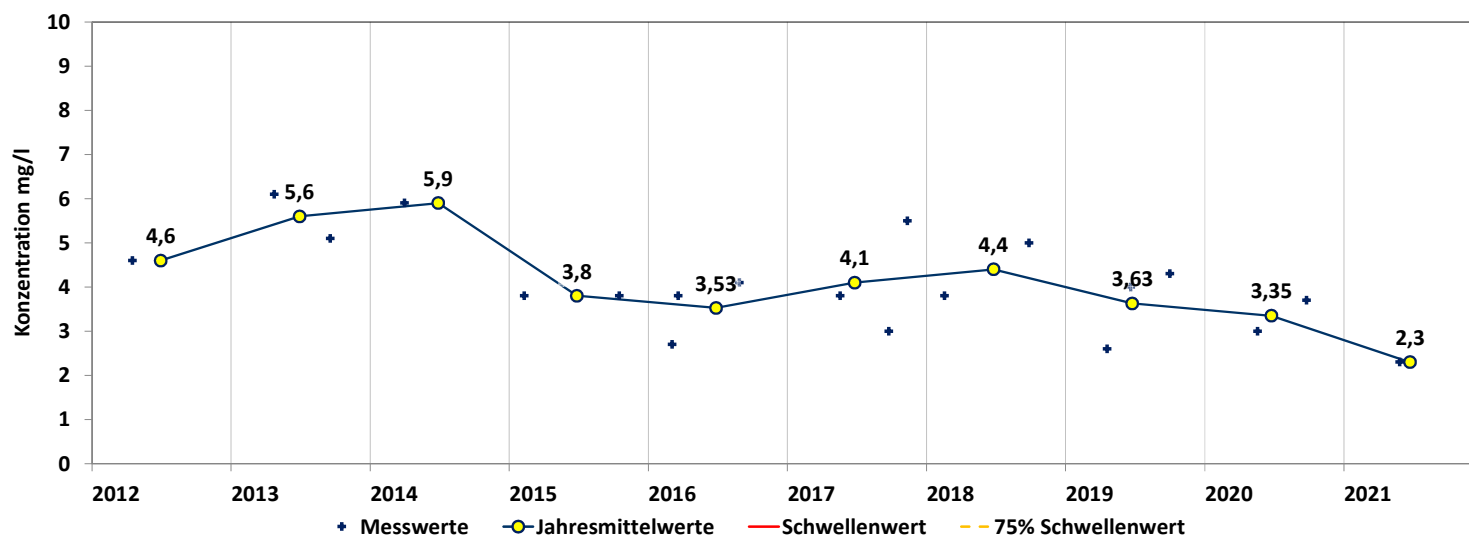

Erstellt: 20.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Meppen