



Grundwassermessstelle: Tinner Tannen I

Messstellen-ID: 40504031
NLWKN-Betriebsstelle: Meppen

UTM Zone: 32
Ostwert: 32387215
Nordwert: 5853632

Geländeoberkante [m NN]: 31,07
Filteroberkante [m u. GOK]: 17,13
Filterunterkante [m u. GOK]: 40,13
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 12,38 (1977 - 2021)

Grundwasserkörper: Mittlere Ems Lockergestein rechts 2
Teilraum: Sögeler Geest


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: SAK 254 nm, UV-Absorption

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 2,2 1/m
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 7,4 1/m

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	-	0,75	-	1,1	-	0,48	-	19	1	2,2
Jahresmaximum	-	0,8	-	1,1	-	0,48	-	19	1	2,2
Jahresminimum	-	0,7	-	1,1	-	0,48	-	19	1	2,2
Anzahl Werte	-	2	-	1	-	1	-	1	1	1

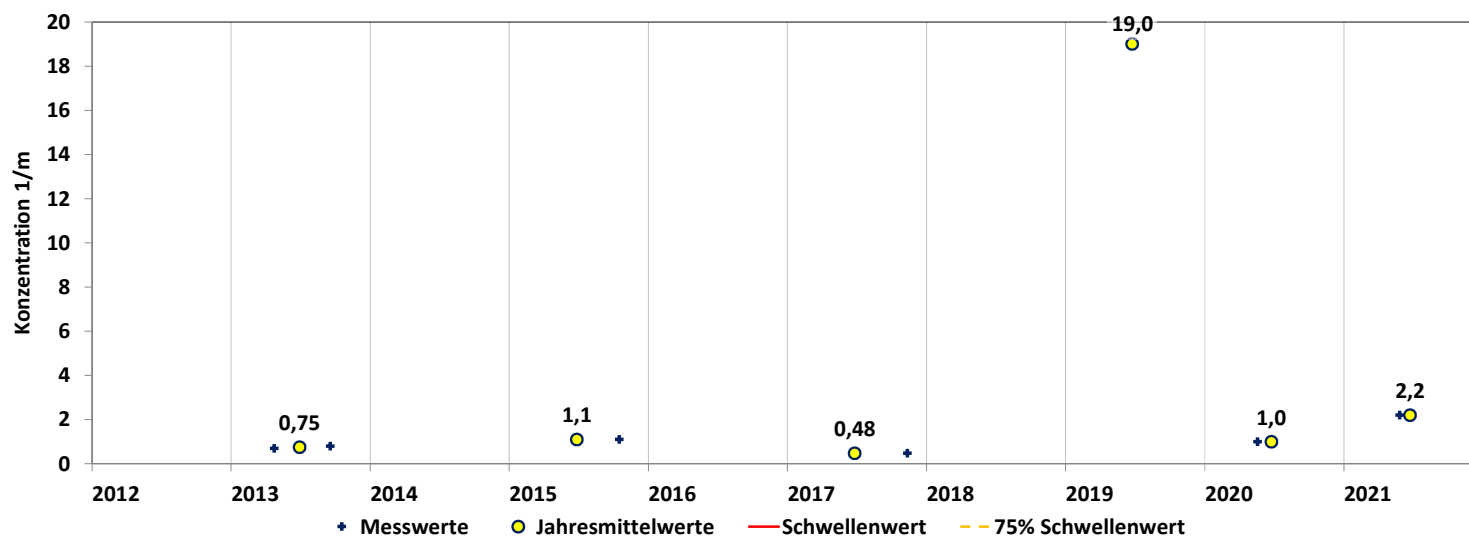

Erstellt: 20.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Meppen