



Grundwassermessstelle: GUN 097/1 Rahnhorst

Messstellen-ID: 500000098
NLWKN-Betriebsstelle: Verden

UTM Zone: 32
Ostwert: 32524049
Nordwert: 5871089

Geländeoberkante [m NN]: 54,35
Filteroberkante [m u. GOK]: 17,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 22,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 9,75 (1995 - 2021)

Grundwasserkörper: Böhme Lockergestein rechts
Teilraum: Lüneburger Geest West


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRRL Güte

Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 12 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 13,3 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	25,5	25	21	16	-	19	14	15	13	12
Jahresmaximum	26	25	22	16	-	19	14	15	13	12
Jahresminimum	25	25	20	16	-	19	14	15	13	12
Anzahl Werte	2	2	2	1	-	1	1	1	1	1

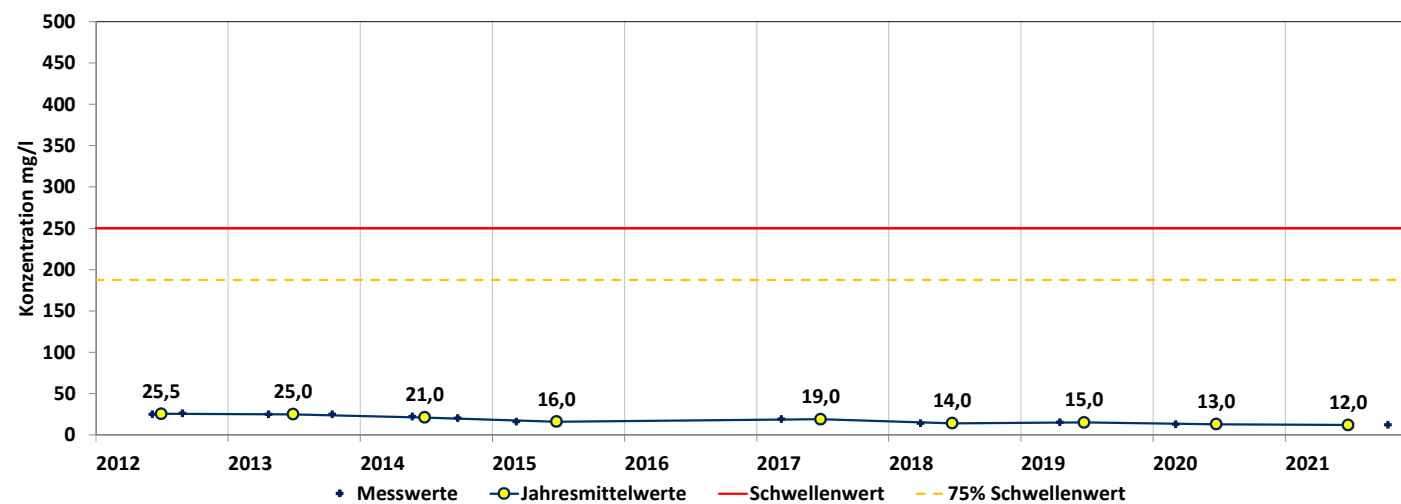

Erstellt: 03.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden