



Grundwassermessstelle: NA 163 Groß Eilstorf

Messstellen-ID: 500000344
 NLWKN-Betriebsstelle: Verden

UTM Zone: 32
 Ostwert: 32529713
 Nordwert: 5852966

Geländeoberkante [m NN]: 49,99
 Filteroberkante [m u. GOK]: 31,00
 Filterunterkante [m u. GOK]: 33,00
 GW-Flurabstand [m u. GOK]: 25,67 (1982 - 2021)

Grundwasserkörper: Böhme Lockergestein rechts
 Teilraum: Lüneburger Geest West


Grundwassermessnetz: Güte
 Messprogramm: WRRRL Güte

Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021
 Aktueller Jahresmittelwert: 32 mg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 29,5 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	29,5	32	30,5	31	26	27,5	29	27,5	29	32
Jahresmaximum	30	33	31	31	26	28	30	28	30	32
Jahresminimum	29	31	30	31	26	27	28	27	28	32
Anzahl Werte	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2

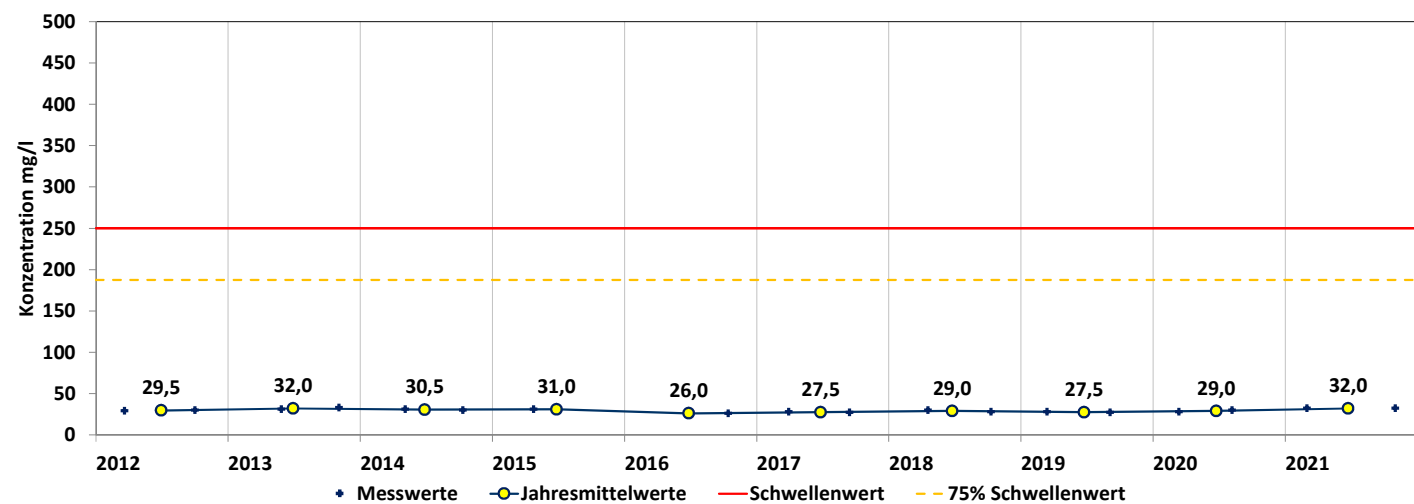

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden