



Grundwassermessstelle: NA 163 Groß Eilstorf

Messstellen-ID: 500000344
NLWKN-Betriebsstelle: Verden

UTM Zone: 32
Ostwert: 32529713
Nordwert: 5852966

Geländeoberkante [m NN]: 49,99
Filteroberkante [m u. GOK]: 31,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 33,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 25,67 (1982 - 2021)

Grundwasserkörper: Böhme Lockergestein rechts
Teilraum: Lüneburger Geest West


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRRL Güte

Parameter: Säurekapazität bis pH 4,3

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 1,9 mmol/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 2 mmol/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	2,33	2,25	2,29	2,02	0,063	2,2	2,08	2,13	1,99	1,9
Jahresmaximum	2,35	2,25	2,3	2,02	0,063	2,26	2,13	2,18	2,05	1,97
Jahresminimum	2,3	2,25	2,28	2,02	0,063	2,15	2,03	2,08	1,93	1,82
Anzahl Werte	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2

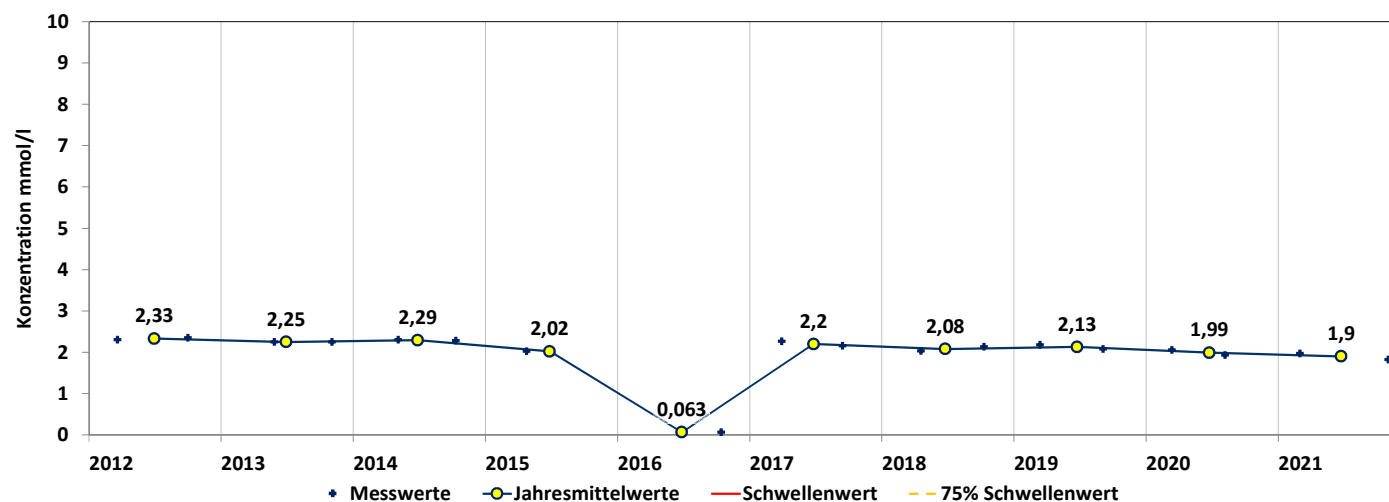

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden