



### Grundwassermessstelle: NA 163 Groß Eilstorf

Messstellen-ID: 500000344 UTM Zone: 32 Geländeoberkante [m NN]: 49,99  
NLWKN-Betriebsstelle: Verden Ostwert: 32529713 Filteroberkante [m u. GOK]: 31,00  
Nordwert: 5852966 Filterunterkante [m u. GOK]: 33,00  
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 25,67 (1982 - 2021)


Grundwasserkörper: Böhme Lockergestein rechts Grundwassermessnetz: Güte  
Teilraum: Lüneburger Geest West Messprogramm: WRRL Güte

#### Parameter: Nickel (Ni)

Schwellenwert: -

Jahr: 2019  
Aktueller Jahresmittelwert: <0 µg/l  
3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	-	<0	-	-	<0	<0	1,5	<0	-	-
Jahresmaximum	-	1,5	-	-	2,5	1,5	1,5	0,5	-	-
Jahresminimum	-	1,5	-	-	2,5	1,5	1,5	0,5	-	-
Anzahl Werte	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-

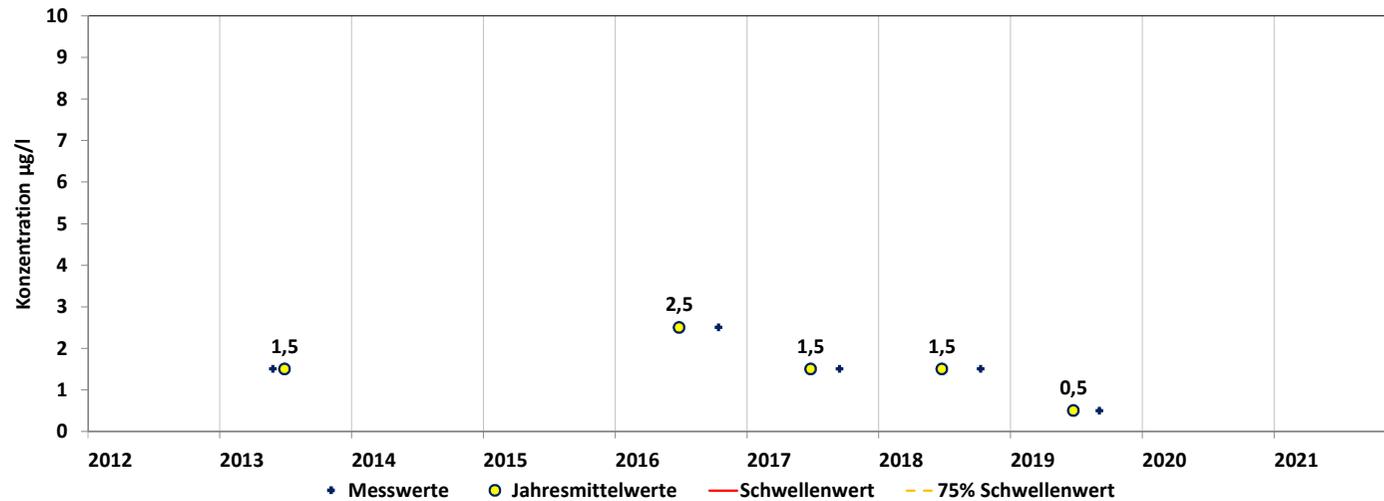

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden