



**Grundwassermessstelle: NA 163 Groß Eilstorf**


Messstellen-ID:	500000344	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	49,99
NLWKN-Betriebsstelle:	Verden	Ostwert:	32529713	Filteroberkante [m u. GOK]:	31,00
		Nordwert:	5852966	Filterunterkante [m u. GOK]:	33,00
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	25,67 (1982 - 2021)
Grundwasserkörper:	Böhme Lockergestein rechts	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Lüneburger Geest West	Messprogramm:	WRRL Güte		

**Parameter: Sulfat (SO4)**

Schwellenwert: 240 mg/l

Jahr: 2021  
 Aktueller Jahresmittelwert: 88 mg/l  
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 65,7 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	66,5	71,5	69,5	60	64	55,5	59,5	50,5	58,5	88
Jahresmaximum	71	76	74	60	64	58	60	56	64	102
Jahresminimum	62	67	65	60	64	53	59	45	53	74
Anzahl Werte	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2

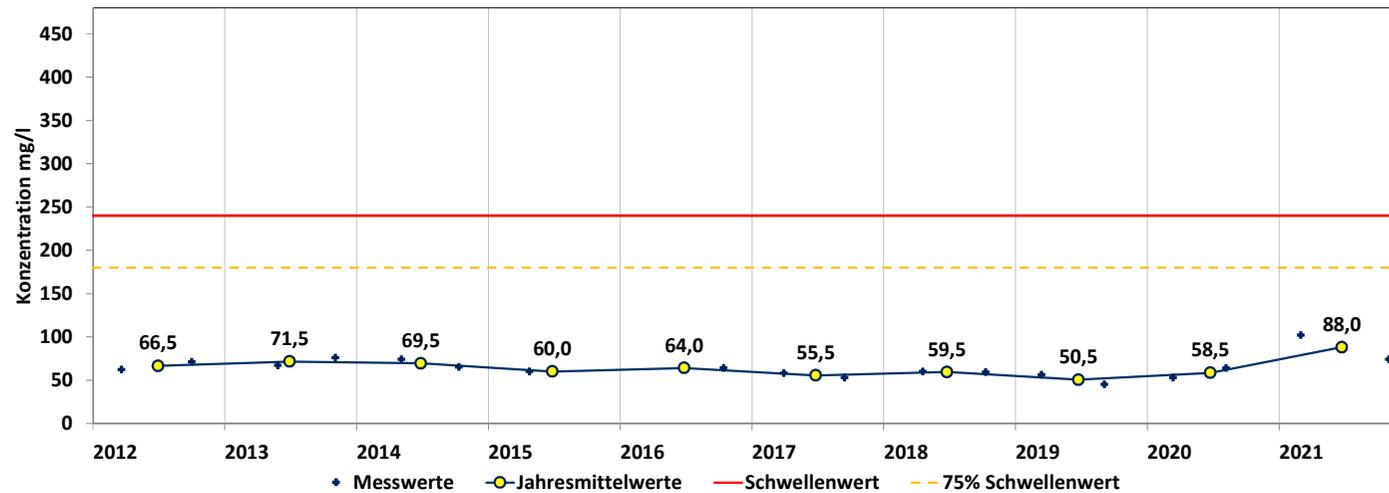

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden