



Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel

Messstellen-ID: 500000483
 NLWKN-Betriebsstelle: Verden

UTM Zone: 32
 Ostwert: 32527805
 Nordwert: 5894486

Geländeoberkante [m NN]: 32,73
 Filteroberkante [m u. GOK]: 6,00
 Filterunterkante [m u. GOK]: 8,00
 GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,14 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper: Oste Lockergestein links
 Teilraum: Wümmeniederung 3


Grundwassermessnetz: Güte
 Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: AOX

Schwellenwert: -

Jahr: 2020
 Aktueller Jahresmittelwert: 11 µg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 11 µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	-	15	16	14	<0	13,3	22	-	11	-
Jahresmaximum	-	18	16	23	5	17	22	-	17	-
Jahresminimum	-	12	16	5	5	9,6	22	-	5	-
Anzahl Werte	-	2	1	2	1	2	2	-	2	-

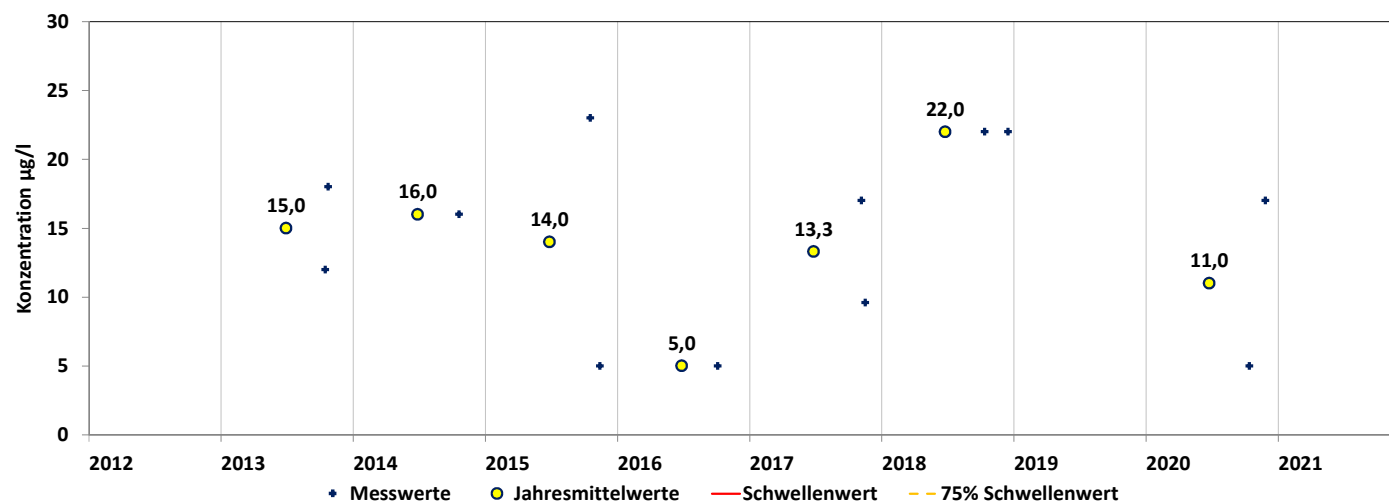

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden