



Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel

Messstellen-ID: 500000483
NLWKN-Betriebsstelle: Verden

UTM Zone: 32
Ostwert: 32527805
Nordwert: 5894486

Geländeoberkante [m NN]: 32,73
Filteroberkante [m u. GOK]: 6,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 8,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,14 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper: Oste Lockergestein links
Teilraum: Wümme Niederung 3


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Cadmium (Cd)

Schwellenwert: 0,5 µg/l

Jahr: 2020
Aktueller Jahresmittelwert: <0 µg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	0,11	-	0,19	<0	<0	0,027	-	<0	-
Jahresmaximum	0,05	0,11	-	0,19	0,1	0,05	0,027	-	0,025	-
Jahresminimum	0,05	0,11	-	0,19	0,1	0,05	0,027	-	0,025	-
Anzahl Werte	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-

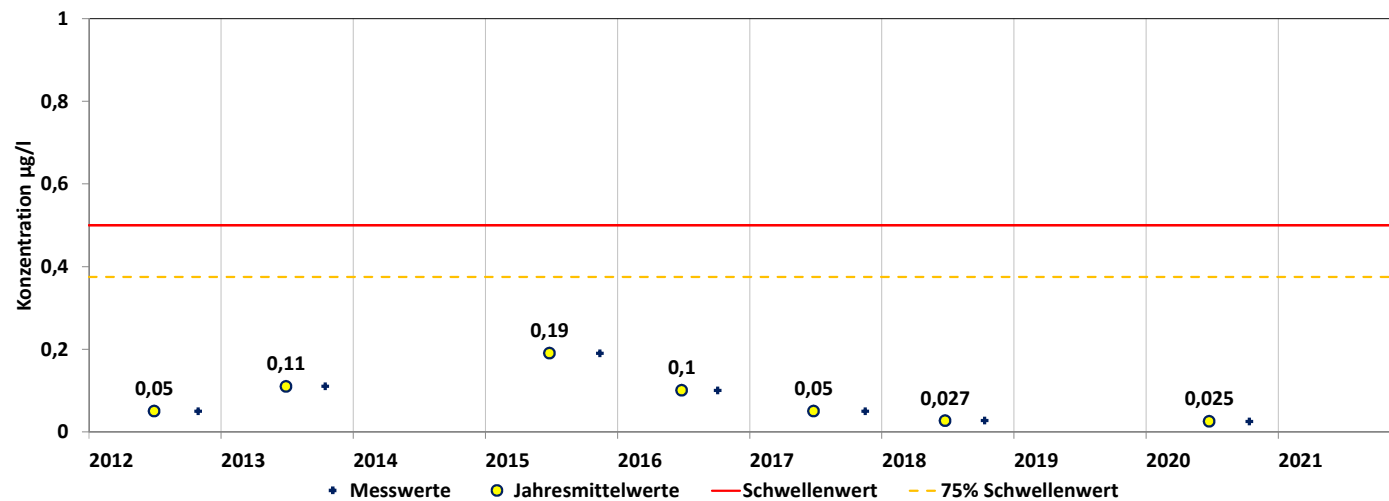

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden