



Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel

Messstellen-ID: 500000483
 NLWKN-Betriebsstelle: Verden

UTM Zone: 32
 Ostwert: 32527805
 Nordwert: 5894486

Geländeoberkante [m NN]: 32,73
 Filteroberkante [m u. GOK]: 6,00
 Filterunterkante [m u. GOK]: 8,00
 GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,14 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper: Oste Lockergestein links
 Teilraum: Wümmeniederung 3


Grundwassermessnetz: Güte
 Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2020
 Aktueller Jahresmittelwert: 16,3 mg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 18,6 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	17,5	19,3	17,3	24,5	15	17,7	18,3	22	16,3	-
Jahresmaximum	18	21	18	26	15	19	20	27	21	-
Jahresminimum	17	18	17	23	15	16	17	17	12	-
Anzahl Werte	2	3	3	2	2	3	3	2	3	-

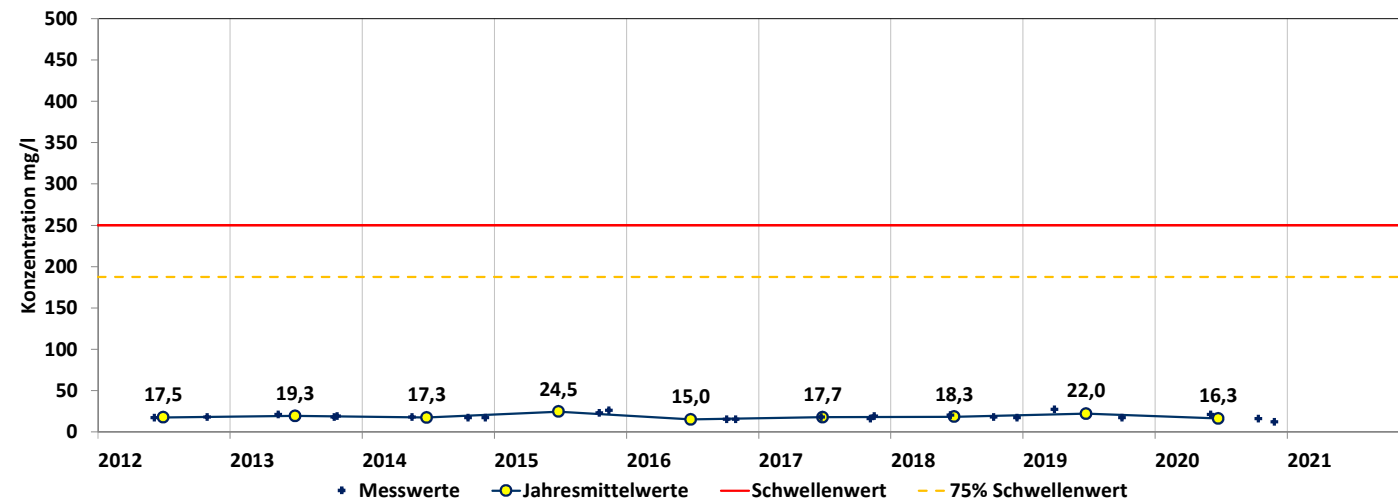

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden