



Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel


Messstellen-ID:	500000483	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	32,73
NLWKN-Betriebsstelle:	Verden	Ostwert:	32527805	Filteroberkante [m u. GOK]:	6,00
		Nordwert:	5894486	Filterunterkante [m u. GOK]:	8,00
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	1,14 (1979 - 2021)
Grundwasserkörper:	Oste Lockergestein links	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Wümmeniederung 3	Messprogramm:	WRRL Güte		

Parameter: Quecksilber (Hg), gesamt

Schwellenwert: 0,2 µg/l

Jahr: 2020
 Aktueller Jahresmittelwert: <0 µg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	<0	<0	-	0,66	<0	<0	0,023	-	<0	-
Jahresmaximum	0,025	0,025	-	0,66	0,05	0,025	0,023	-	0,01	-
Jahresminimum	0,025	0,025	-	0,66	0,05	0,025	0,023	-	0,01	-
Anzahl Werte	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-

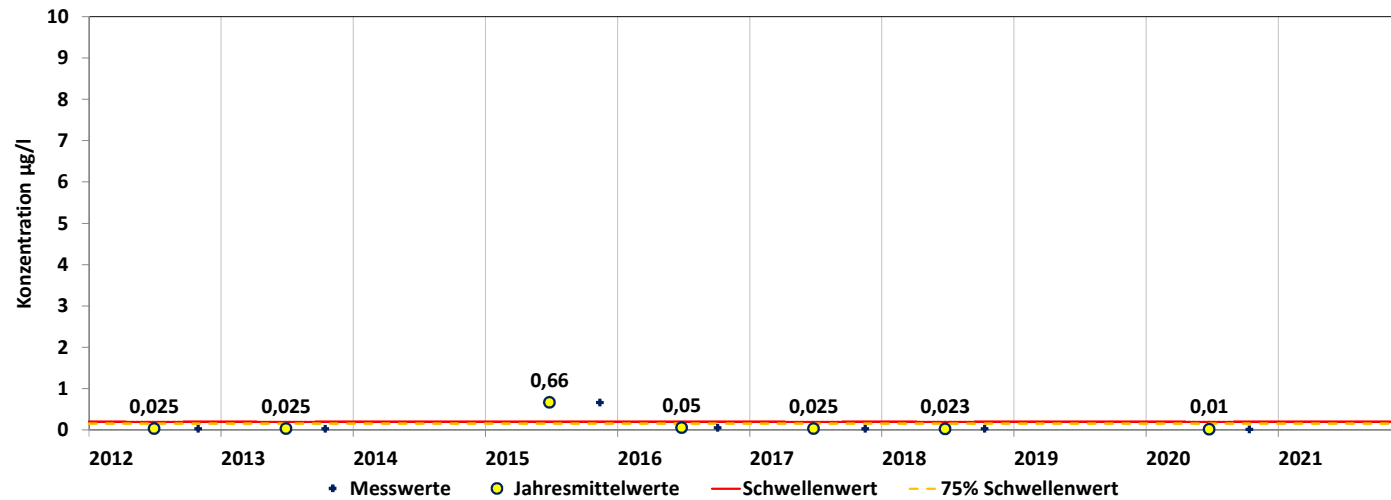

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden