



Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel


Messstellen-ID:	500000483	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	32,73
NLWKN-Betriebsstelle:	Verden	Ostwert:	32527805	Filteroberkante [m u. GOK]:	6,00
		Nordwert:	5894486	Filterunterkante [m u. GOK]:	8,00
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	1,14 (1979 - 2021)
Grundwasserkörper:	Oste Lockergestein links	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Wümmeniederung 3	Messprogramm:	WRRL Güte		

Parameter: Basenkapazität bis pH 8,2

Schwellenwert: -

Jahr: 2020
 Aktueller Jahresmittelwert: 0,341 mmol/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 0,367 mmol/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	0,25	1,1	0,35	0,23	0,36	0,378	0,322	0,419	0,341	-
Jahresmaximum	0,25	2,8	0,5	0,23	0,36	0,5	0,427	0,559	0,36	-
Jahresminimum	0,25	0,25	0,15	0,23	0,36	0,284	0,21	0,278	0,304	-
Anzahl Werte	2	3	3	1	2	3	3	2	4	-

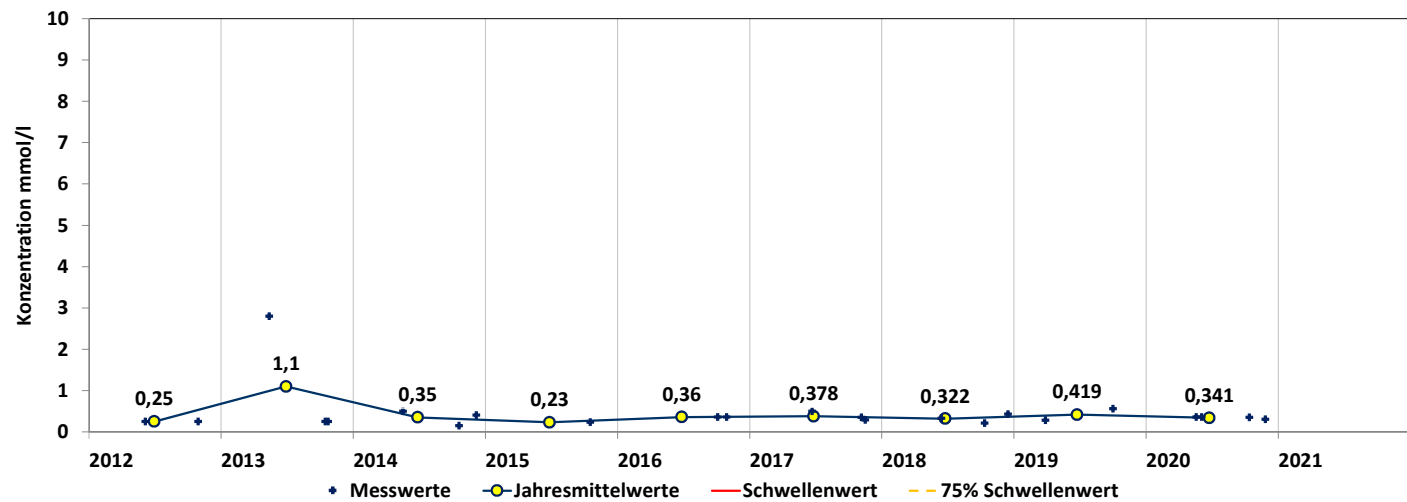

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden