



**Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel**

Messstellen-ID: 500000483  
 NLWKN-Betriebsstelle: Verden

UTM Zone: 32  
 Ostwert: 32527805  
 Nordwert: 5894486

Geländeoberkante [m NN]: 32,73  
 Filteroberkante [m u. GOK]: 6,00  
 Filterunterkante [m u. GOK]: 8,00  
 GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,14 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper: Oste Lockergestein links  
 Teilraum: Wümmeniederung 3


Grundwassermessnetz: Güte  
 Messprogramm: WRRL Güte

**Parameter: Säurekapazität bis pH 4,3**

Schwellenwert: -

Jahr: 2020  
 Aktueller Jahresmittelwert: 1,9 mmol/l  
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 1,65 mmol/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	1,82	1,74	1,87	2,08	1,5	1,58	1,32	1,17	1,9	-
Jahresmaximum	2,5	1,94	2,55	2,25	1,53	1,7	1,76	1,43	2,47	-
Jahresminimum	1,15	1,45	1,45	1,9	1,47	1,5	1,1	0,908	1,25	-
Anzahl Werte	2	3	3	2	2	3	3	2	4	-

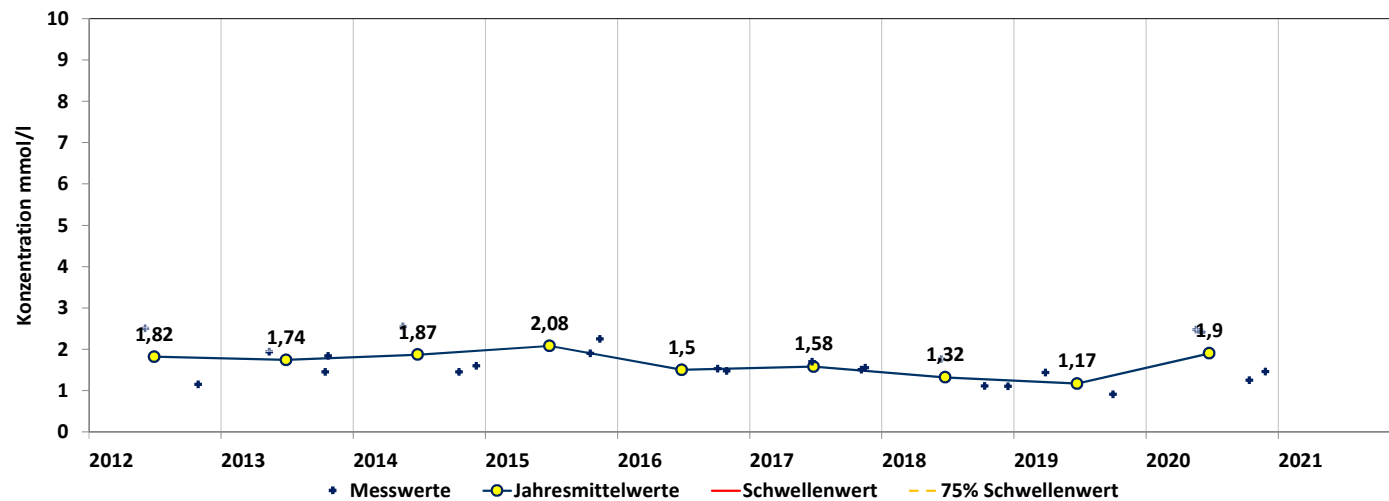

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden