



Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel


Messstellen-ID:	500000483	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	32,73
NLWKN-Betriebsstelle:	Verden	Ostwert:	32527805	Filteroberkante [m u. GOK]:	6,00
		Nordwert:	5894486	Filterunterkante [m u. GOK]:	8,00
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	1,14 (1979 - 2021)
Grundwasserkörper:	Oste Lockergestein links	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Wümmeniederung 3	Messprogramm:	WRRL Güte		

Parameter: Leitfähigkeit, elektr. bei 25°C

Schwellenwert: -

Jahr: 2020
 Aktueller Jahresmittelwert: 558 µS/cm
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 556 µS/cm

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	557	555	538	550	536	542	569	550	558	-
Jahresmaximum	560	570	544	551	554	550	590	580	581	-
Jahresminimum	554	545	530	550	518	534	535	520	530	-
Anzahl Werte	2	3	3	2	2	2	4	2	4	-

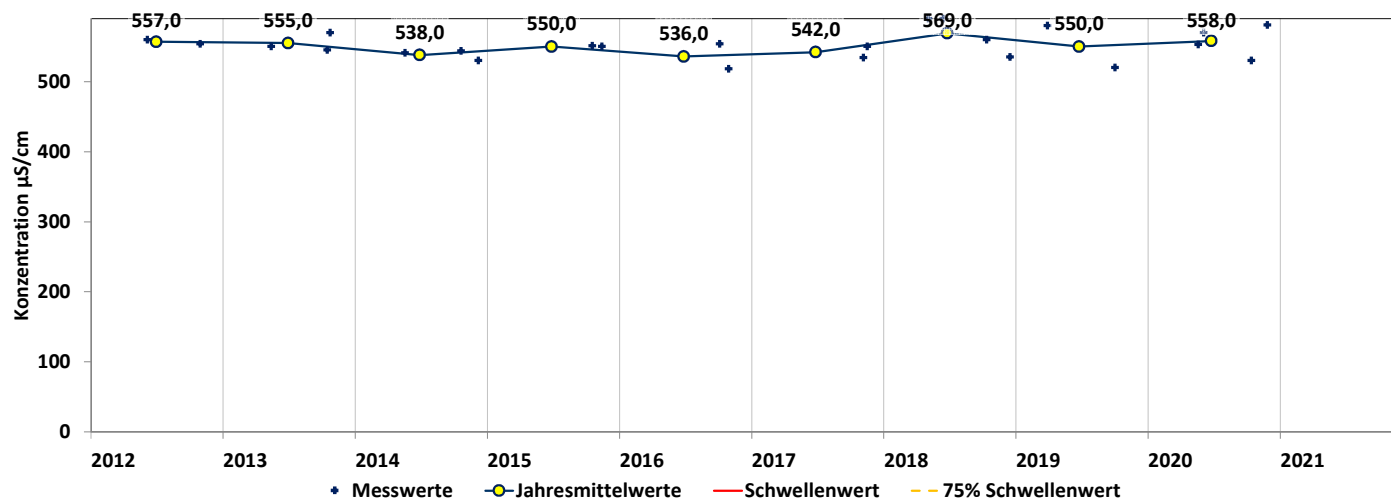

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden