



Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel


Messstellen-ID:	500000483	UTM Zone:	32	Geländeoberkante [m NN]:	32,73
NLWKN-Betriebsstelle:	Verden	Ostwert:	32527805	Filteroberkante [m u. GOK]:	6,00
		Nordwert:	5894486	Filterunterkante [m u. GOK]:	8,00
				GW-Flurabstand [m u. GOK]:	1,14 (1979 - 2021)
Grundwasserkörper:	Oste Lockergestein links	Grundwassermessnetz:	Güte		
Teilraum:	Wümmeniederung 3	Messprogramm:	WRRL Güte		

Parameter: Magnesium (Mg)

Schwellenwert: -

Jahr: 2020
 Aktueller Jahresmittelwert: 6,53 mg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 6,06 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	5,8	5,73	5,7	5,05	5,55	5,53	5,43	5,35	6,53	-
Jahresmaximum	5,9	6	5,9	5,6	5,6	5,6	5,6	5,9	6,7	-
Jahresminimum	5,7	5,6	5,5	4,5	5,5	5,5	5,3	4,8	6,4	-
Anzahl Werte	2	3	3	2	2	3	3	2	3	-

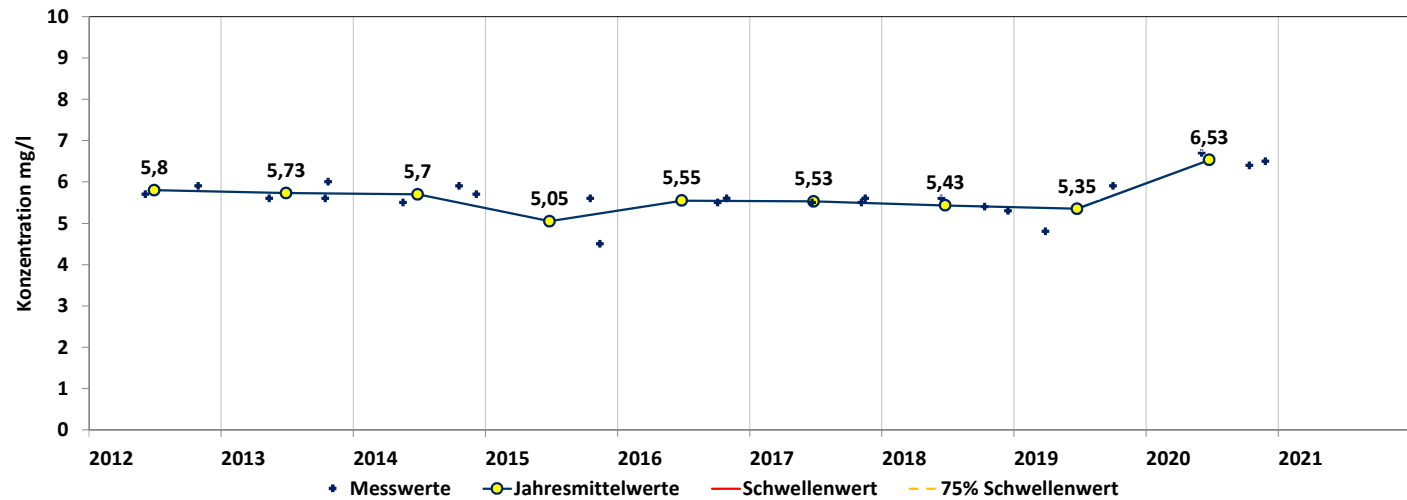

Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden